



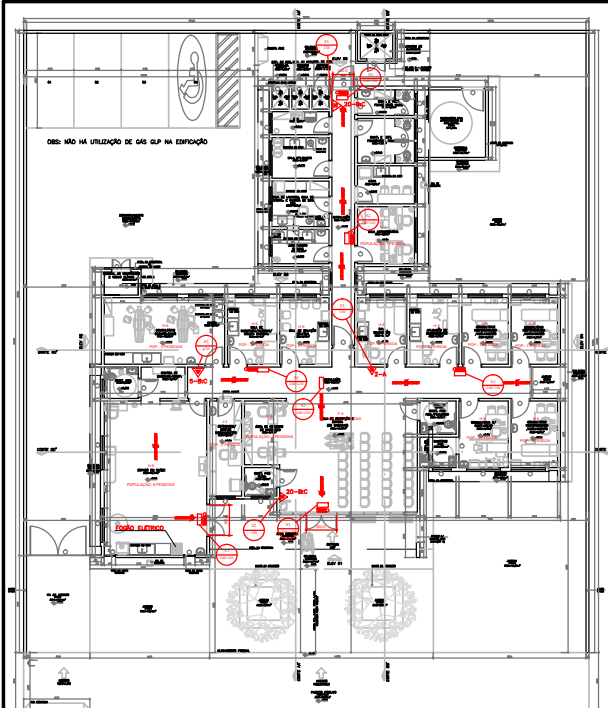

PLANTA BAIXA - USF 2
ESCALA 1:100

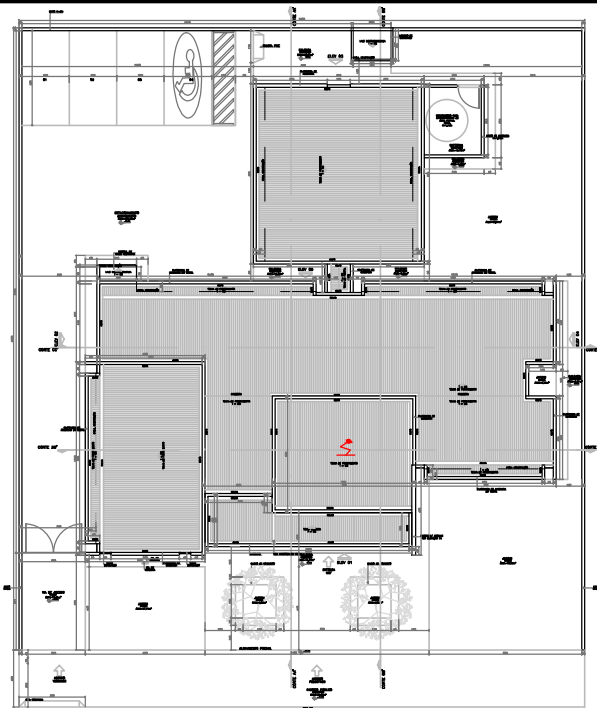

IMPLANTAÇÃO E COBERTURA - USF 2
ESCALA 1:100

LEGENDA

NOTAS


- 1 - PREVER PROTEÇÃO CONTRA INTERRUPÇÕES NOS EXTINTORES COLOCADOS
- 2 - TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DEVE TER ALIMENTAÇÃO DE BLOQUE AUTOMÁTICO COM BATERIA INTERNA E TER AUTONOMIA DE NO MINIMO 90 MINUTOS
- 3 - O PAINEL PARA BATERIA DEVE SER EXCUTADO CONFORME NBR 14196/93.

PARA RUA


DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SADA FINAL DA ROTA DE FUGA


ESPECIFICAÇÃO DE ESQUADRIAS									
QUANTO	RESOLUÇÃO	LEGENDA	QUANTO	RESOLUÇÃO	LEGENDA	QUANTO	RESOLUÇÃO	LEGENDA	QUANTO
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

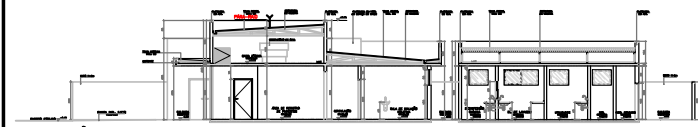


CORTE A-A'
ESCALA 1:100

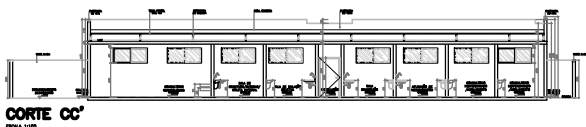


CORTE C-C'
ESCALA 1:100

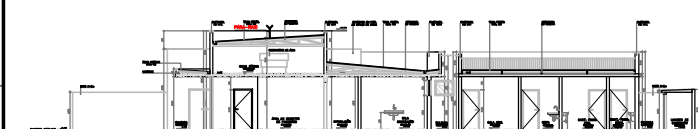


CORTE B-B'
ESCALA 1:100

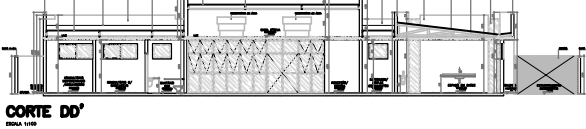


CORTE D-D'
ESCALA 1:100

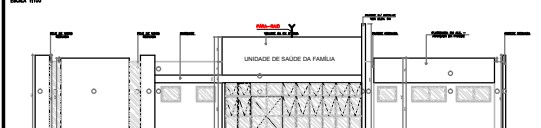


ELEVACÃO 01
ESCALA 1:100

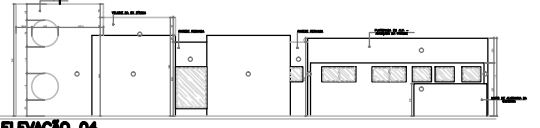


ELEVACÃO 04
ESCALA 1:100

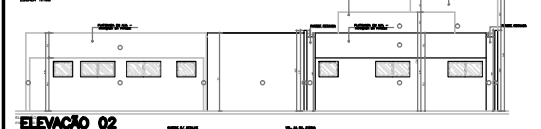


ELEVACÃO 02
ESCALA 1:100

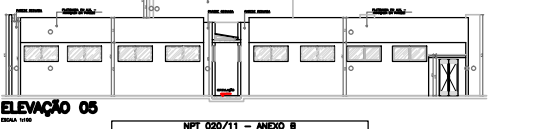

ELEVACÃO 05
ESCALA 1:100

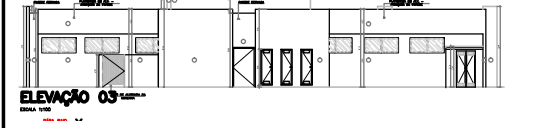


ELEVACÃO 03
ESCALA 1:100




VISTA FRONTAL
DETALHE DA INDICAÇÃO LUMINOSA DE SAÍDA

OBS: TODOS OS DETALHES DEVERÃO SEGUIR O PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.

QUADRO DE RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	
SAÍDA DE EMERGENCIA	ALIMENTAÇÃO DE BATERIA AUTOMÁTICA, COM BATERIA INTERNA, PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA. O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DEVE TER ALIMENTAÇÃO DE BATERIA AUTOMÁTICA, COM BATERIA INTERNA, PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA. O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DEVE TER ALIMENTAÇÃO DE BATERIA AUTOMÁTICA, COM BATERIA INTERNA, PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA.
ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, COM BATERIA INTERNA, PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA. O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DEVE TER ALIMENTAÇÃO DE BATERIA AUTOMÁTICA, COM BATERIA INTERNA, PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA. O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DEVE TER ALIMENTAÇÃO DE BATERIA AUTOMÁTICA, COM BATERIA INTERNA, PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA.
SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA, COM BATERIA INTERNA, PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA. O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DEVE TER ALIMENTAÇÃO DE BATERIA AUTOMÁTICA, COM BATERIA INTERNA, PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA. O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DEVE TER ALIMENTAÇÃO DE BATERIA AUTOMÁTICA, COM BATERIA INTERNA, PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA.
EXTINTORES	ALIMENTAÇÃO DE BATERIA AUTOMÁTICA, COM BATERIA INTERNA, PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA. O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DEVE TER ALIMENTAÇÃO DE BATERIA AUTOMÁTICA, COM BATERIA INTERNA, PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA. O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DEVE TER ALIMENTAÇÃO DE BATERIA AUTOMÁTICA, COM BATERIA INTERNA, PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA.



SUPOORTE DE PAREDE
DETALHE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES



SUPOORTE DE PISO

NFT 020/11 – ANEXO B			
SIMBOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
3 – SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E BALNEAMENTO			
QUANTIDADE	RESOLUÇÃO	SÍMBOLO	DEFINIÇÃO
01	150	7m	Indicador de direção para piscinas
02	300	13m	Indicador de direção para piscinas
03	400	20m	Indicador de direção para piscinas
04	500	31m	Indicador de direção para piscinas
05	300	13m	Indicador de direção para piscinas
06	400	20m	Indicador de direção para piscinas
07	500	31m	Indicador de direção para piscinas
08	300	13m	Indicador de direção para piscinas
09	400	20m	Indicador de direção para piscinas
10	500	31m	Indicador de direção para piscinas
11	300	13m	Indicador de direção para piscinas
12	400	20m	Indicador de direção para piscinas
13	500	31m	Indicador de direção para piscinas
14	300	13m	Indicador de direção para piscinas
15	400	20m	Indicador de direção para piscinas
16	500	31m	Indicador de direção para piscinas
17	300	13m	Indicador de direção para piscinas
18	400	20m	Indicador de direção para piscinas
19	500	31m	Indicador de direção para piscinas
20	300	13m	Indicador de direção para piscinas
21	400	20m	Indicador de direção para piscinas
22	500	31m	Indicador de direção para piscinas
23	300	13m	Indicador de direção para piscinas
24	400	20m	Indicador de direção para piscinas
25	500	31m	Indicador de direção para piscinas
26	300	13m	Indicador de direção para piscinas
27	400	20m	Indicador de direção para piscinas
28	500	31m	Indicador de direção para piscinas
29	300	13m	Indicador de direção para piscinas
30	400	20m	Indicador de direção para piscinas
31	500	31m	Indicador de direção para piscinas
32	300	13m	Indicador de direção para piscinas
33	400	20m	Indicador de direção para piscinas
34	500	31m	Indicador de direção para piscinas
35	300	13m	Indicador de direção para piscinas
36	400	20m	Indicador de direção para piscinas
37	500	31m	Indicador de direção para piscinas
38	300	13m	Indicador de direção para piscinas
39	400	20m	Indicador de direção para piscinas
40	500	31m	Indicador de direção para piscinas
41	300	13m	Indicador de direção para piscinas
42	400	20m	Indicador de direção para piscinas
43	500	31m	Indicador de direção para piscinas
44	300	13m	Indicador de direção para piscinas
45	400	20m	Indicador de direção para piscinas
46	500	31m	Indicador de direção para piscinas
47	300	13m	Indicador de direção para piscinas
48	400	20m	Indicador de direção para piscinas
49	500	31m	Indicador de direção para piscinas
50	300	13m	Indicador de direção para piscinas
51	400	20m	Indicador de direção para piscinas
52	500	31m	Indicador de direção para piscinas
53	300	13m	Indicador de direção para piscinas
54	400	20m	Indicador de direção para piscinas
55	500	31m	Indicador de direção para piscinas
56	300	13m	Indicador de direção para piscinas
57	400	20m	Indicador de direção para piscinas
58	500	31m	Indicador de direção para piscinas
59	300	13m	Indicador de direção para piscinas
60	400	20m	Indicador de direção para piscinas
61	500	31m	Indicador de direção para piscinas
62	300	13m	Indicador de direção para piscinas
63	400	20m	Indicador de direção para piscinas
64	500	31m	Indicador de direção para piscinas
65	300	13m	Indicador de direção para piscinas
66	400	20m	Indicador de direção para piscinas
67	500	31m	Indicador de direção para piscinas
68	300	13m	Indicador de direção para piscinas
69	400	20m	Indicador de direção para piscinas
70	500	31m	Indicador de direção para piscinas
71	300	13m	Indicador de direção para piscinas
72	400	20m	Indicador de direção para piscinas
73	500	31m	Indicador de direção para piscinas
74	300	13m	Indicador de direção para piscinas
75	400	20m	Indicador de direção para piscinas
76	500	31m	Indicador de direção para piscinas
77	300	13m	Indicador de direção para piscinas
78	400	20m	Indicador de direção para piscinas
79	500	31m	Indicador de direção para piscinas
80	300	13m	Indicador de direção para piscinas
81	400	20m	Indicador de direção para piscinas
82	500	31m	Indicador de direção para piscinas
83	300	13m	Indicador de direção para piscinas
84	400	20m	Indicador de direção para piscinas
85	500	31m	Indicador de direção para piscinas
86	300	13m	Indicador de direção para piscinas
87	400	20m	Indicador de direção para piscinas
88	500	31m	Indicador de direção para piscinas
89	300	13m	Indicador de direção para piscinas
90	400	20m	Indicador de direção para piscinas
91	500	31m	Indicador de direção para piscinas
92	300	13m	Indicador de direção para piscinas
93	400	20m	Indicador de direção para piscinas
94	500	31m	Indicador de direção para piscinas
95	300	13m	Indicador de direção para piscinas
96	400	20m	Indicador de direção para piscinas
97	500	31m	Indicador de direção para piscinas
98	300	13m	Indicador de direção para piscinas
99	400	20m	Indicador de direção para piscinas
100	500	31m	Indicador de direção para piscinas