




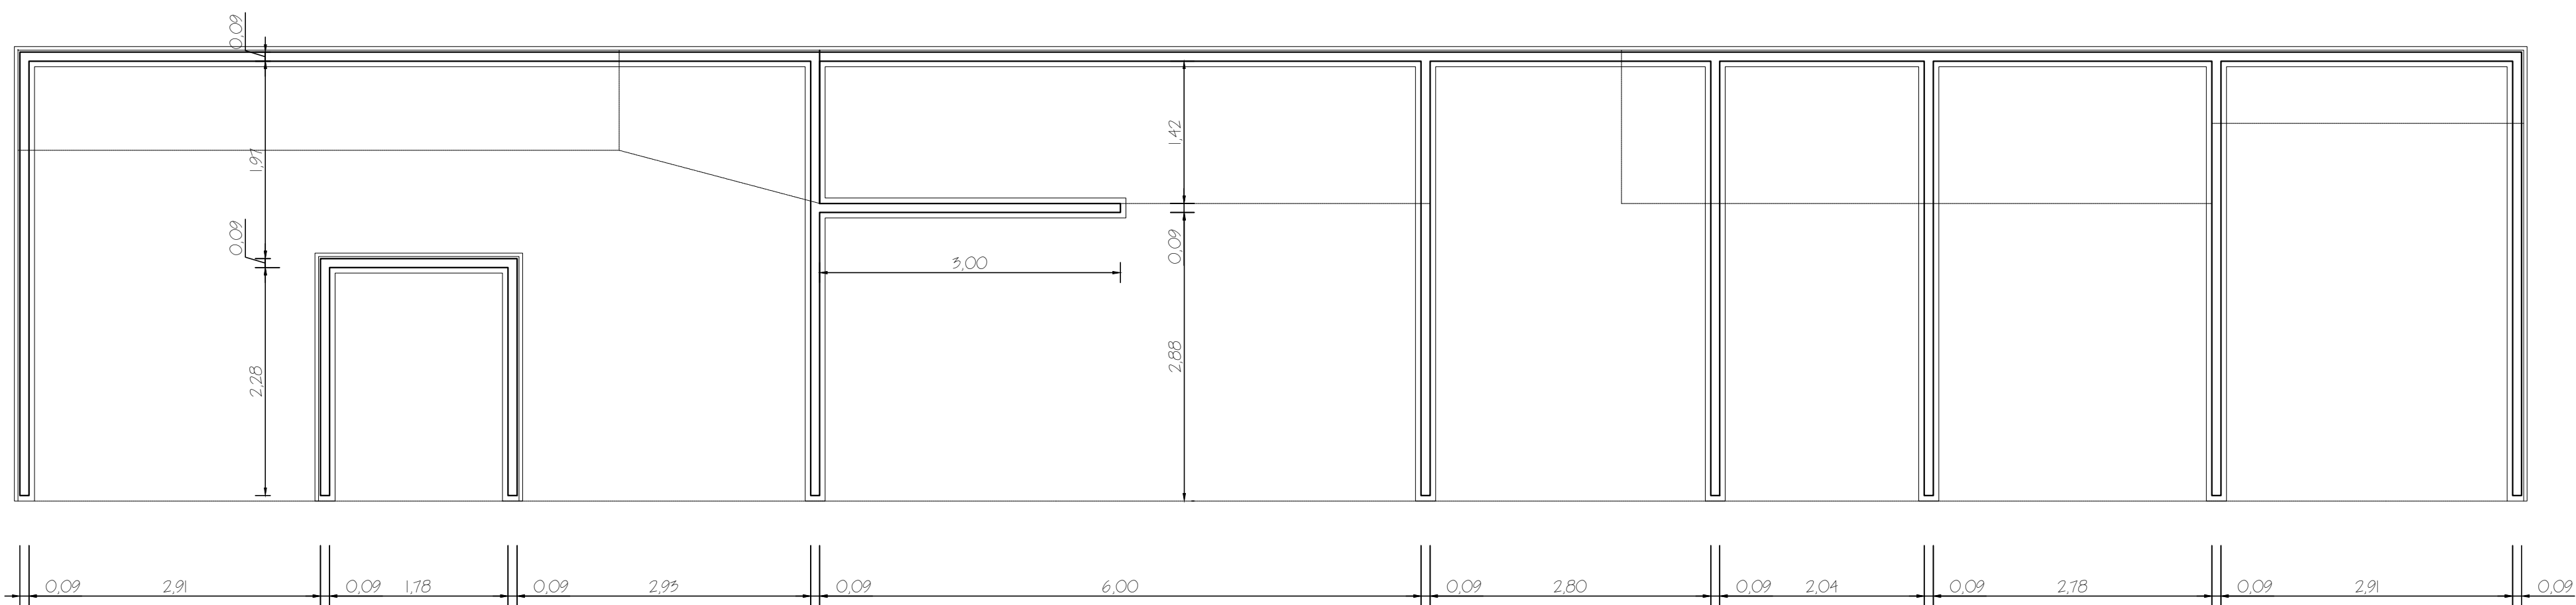

PAREDES DE CONTENSÃO

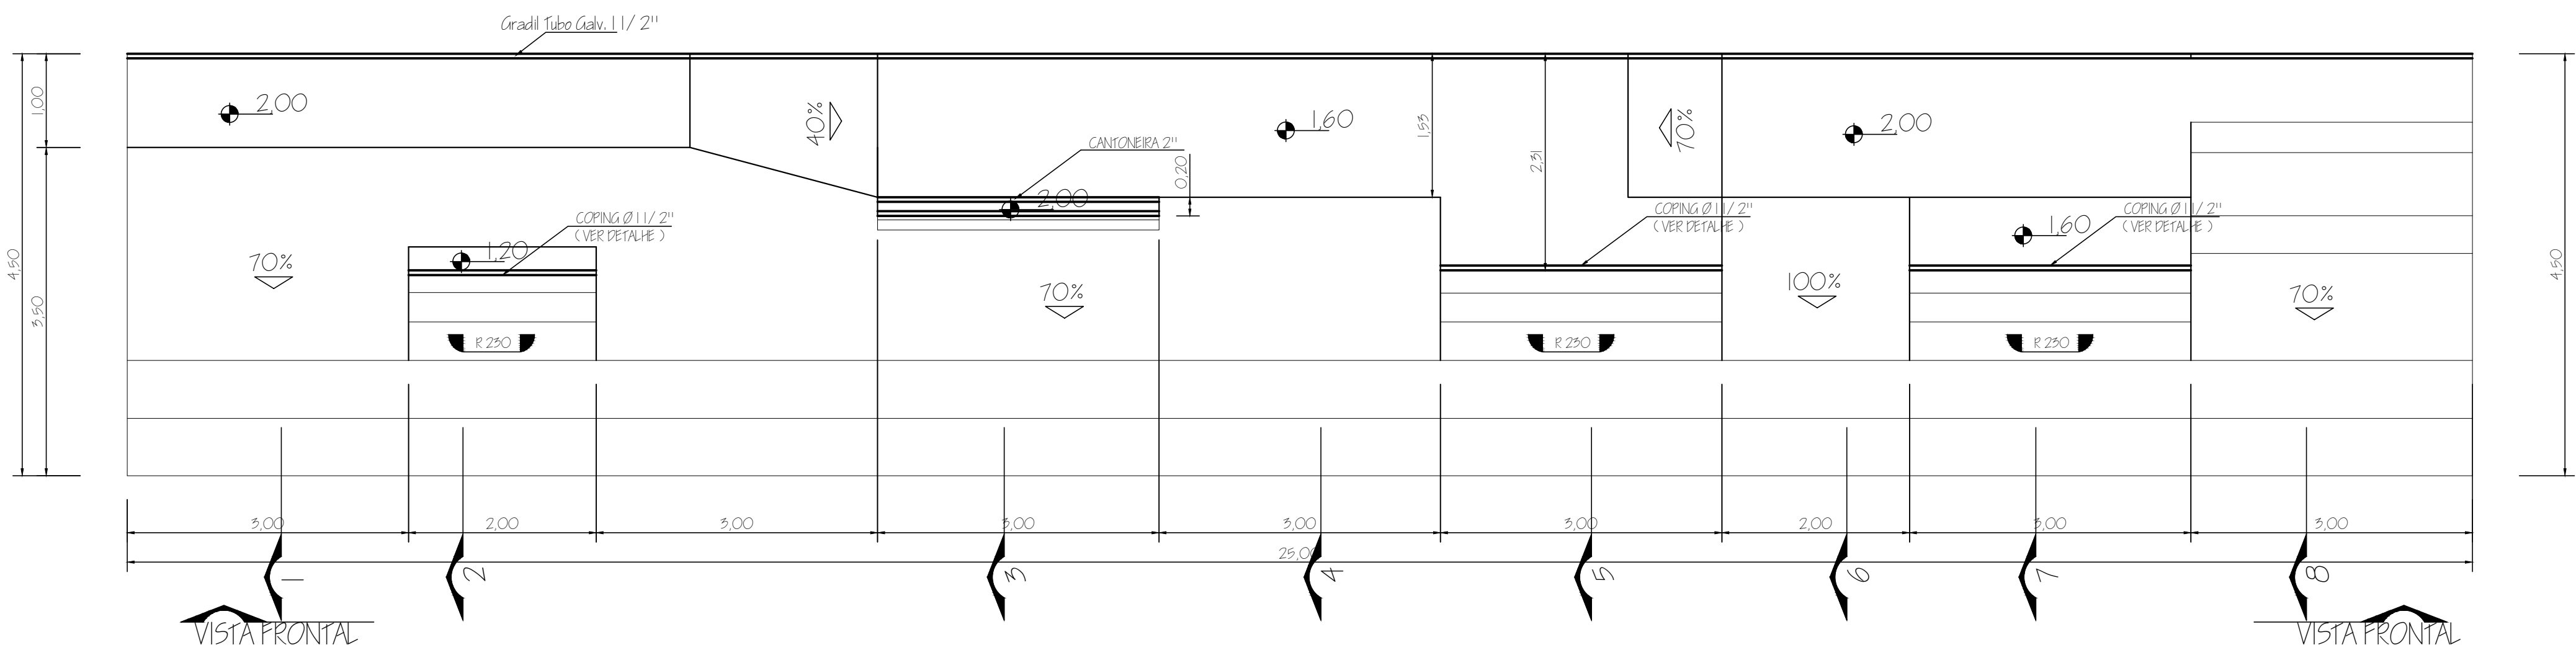


PLANTA BAIXA


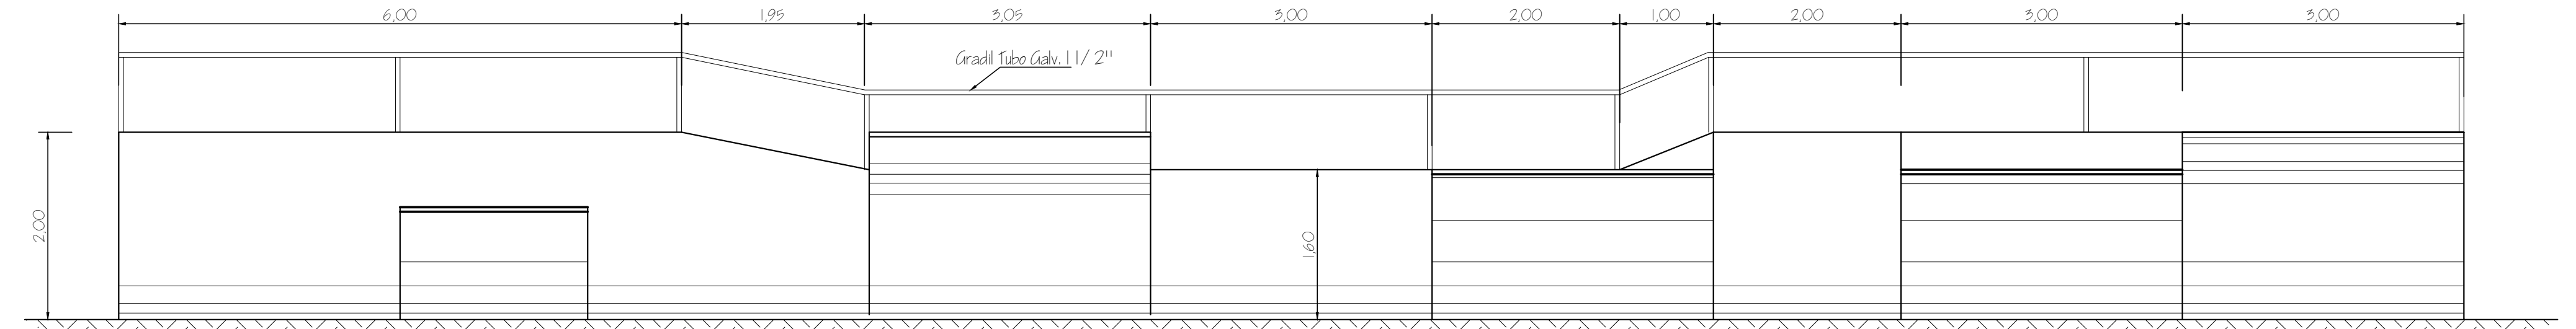


VISTA FRONTAL


VISTA 3D

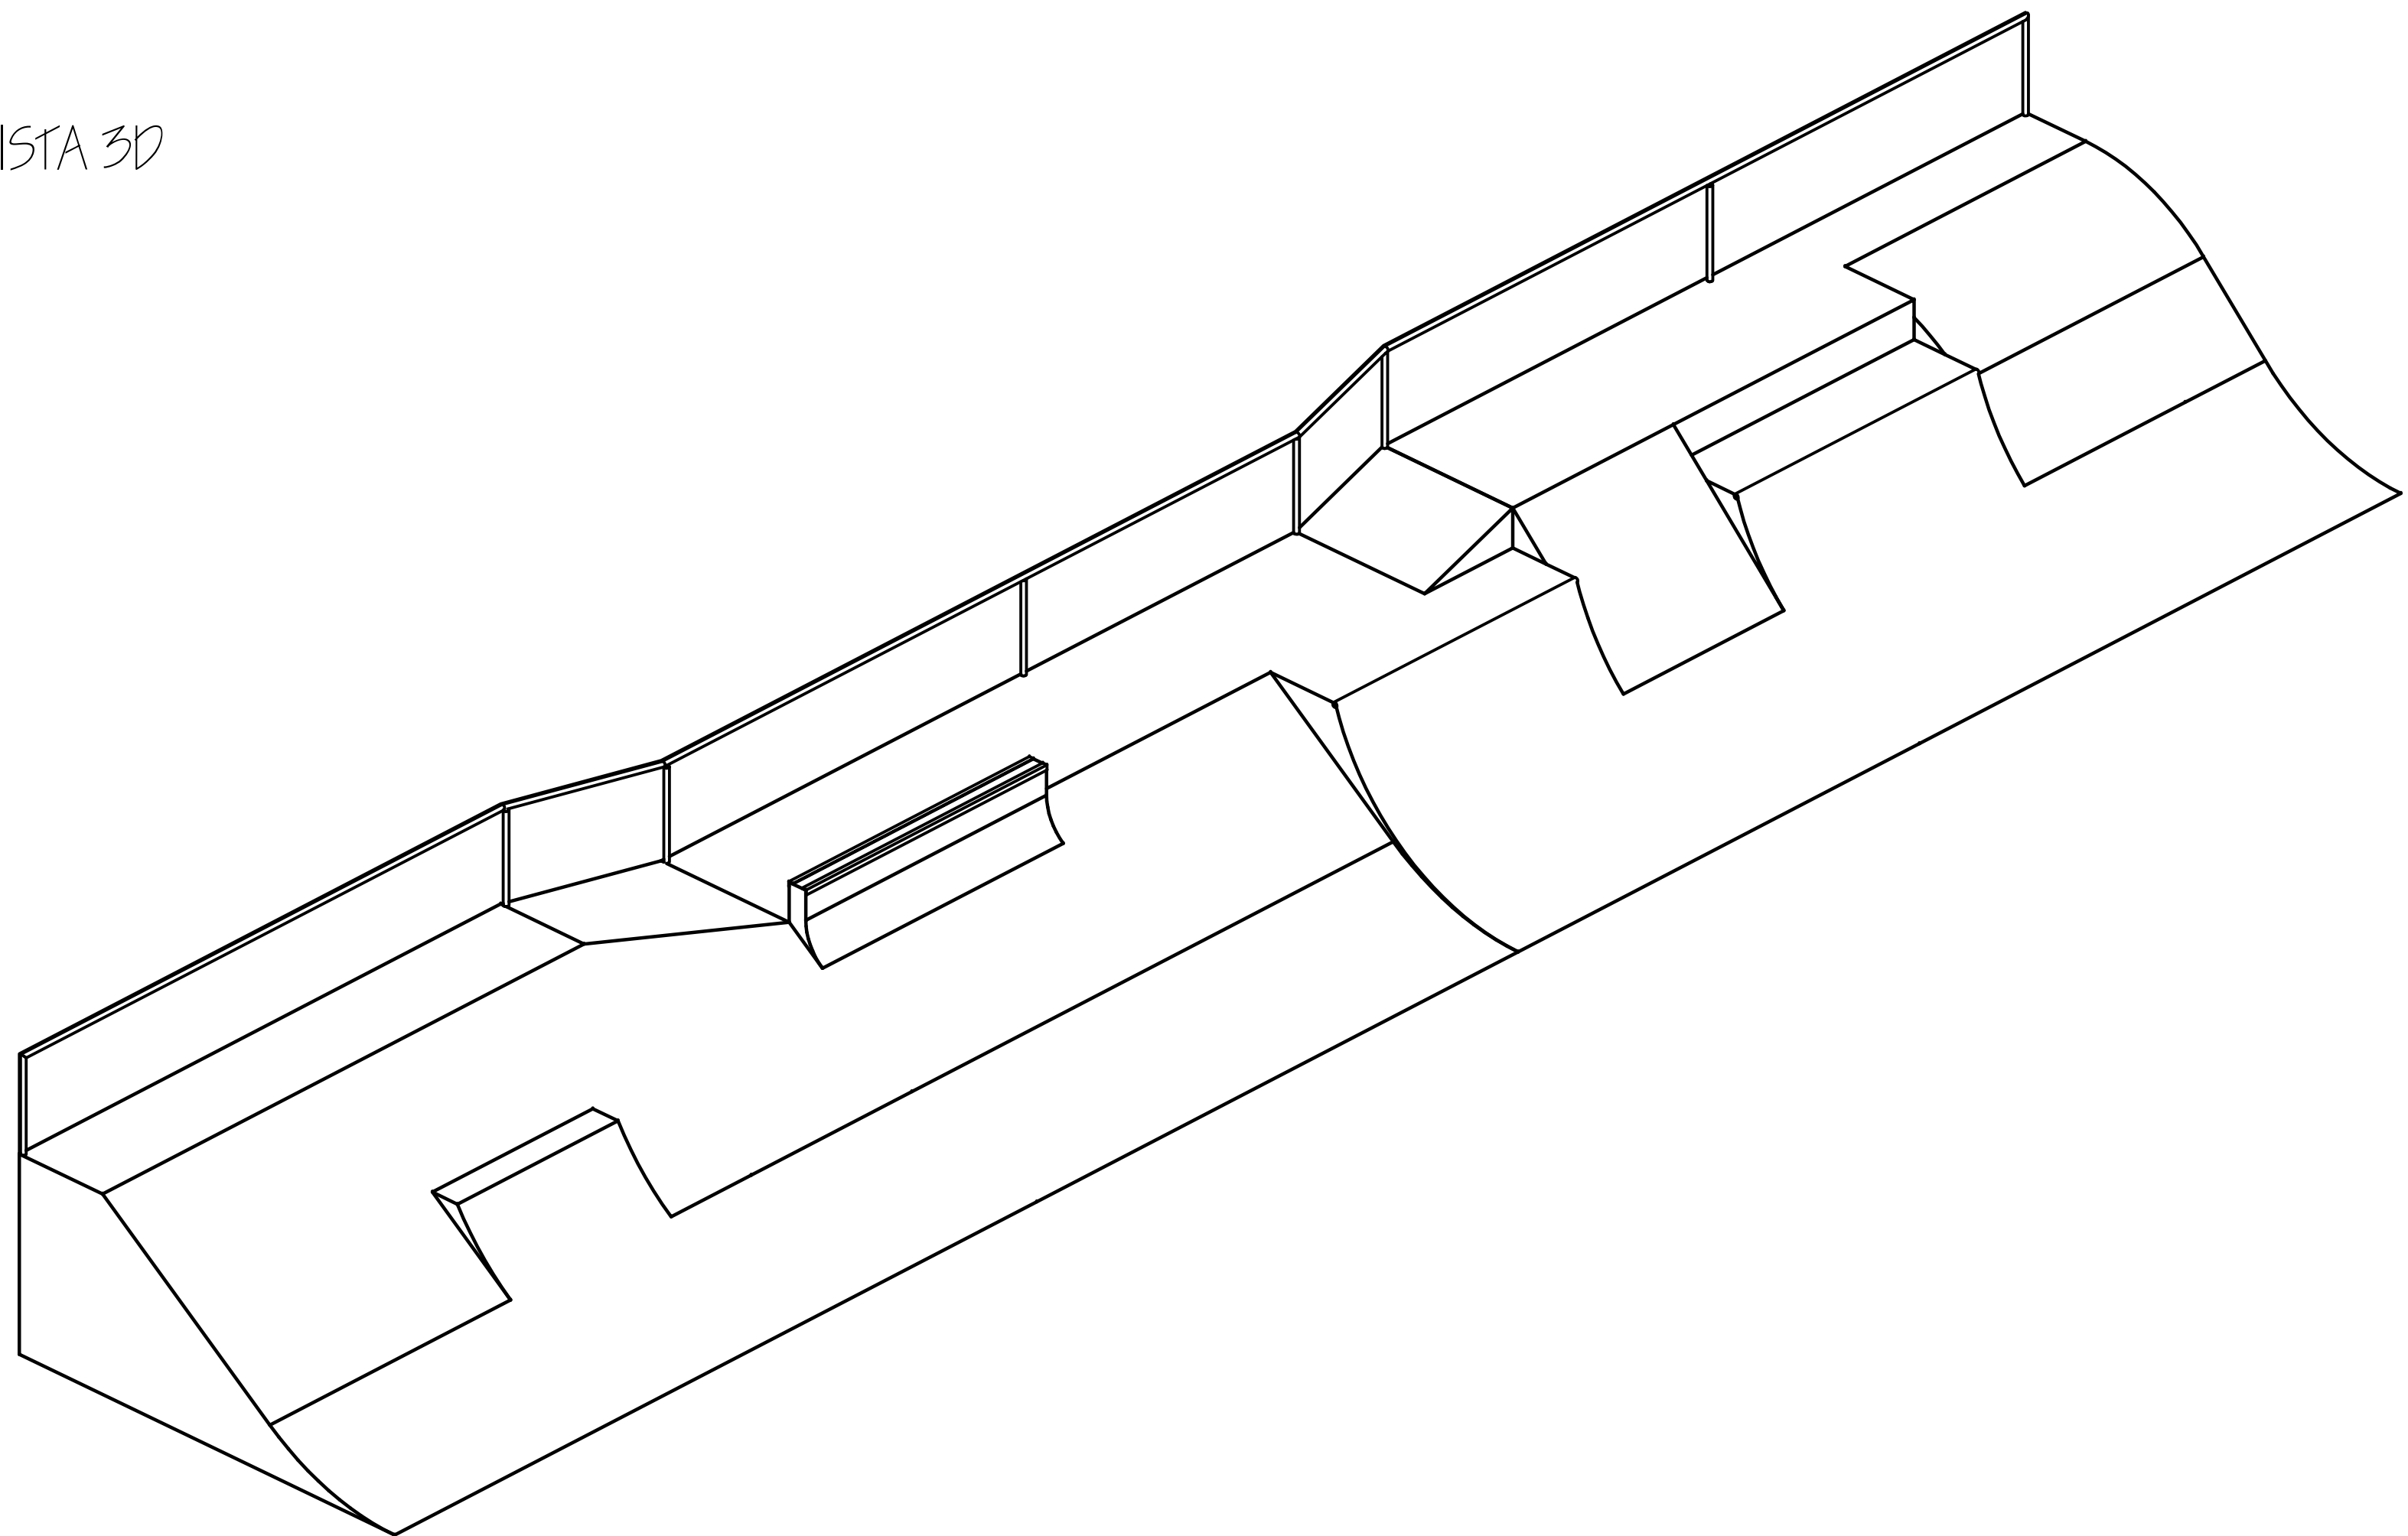


ESQUEMA DE PAREDES

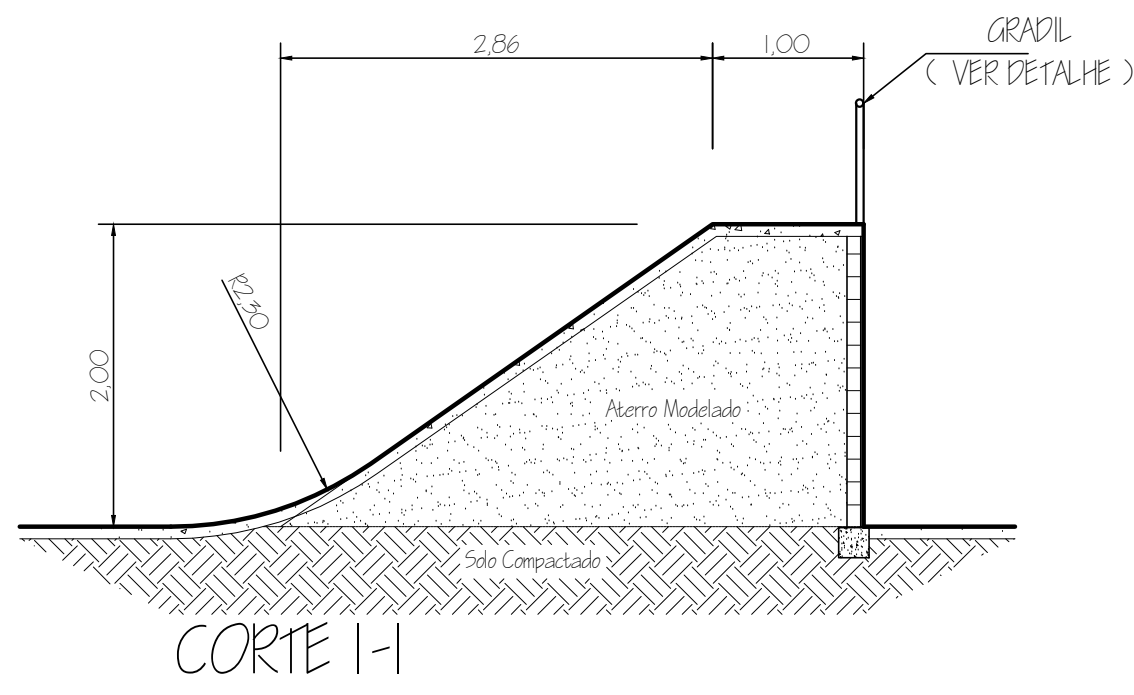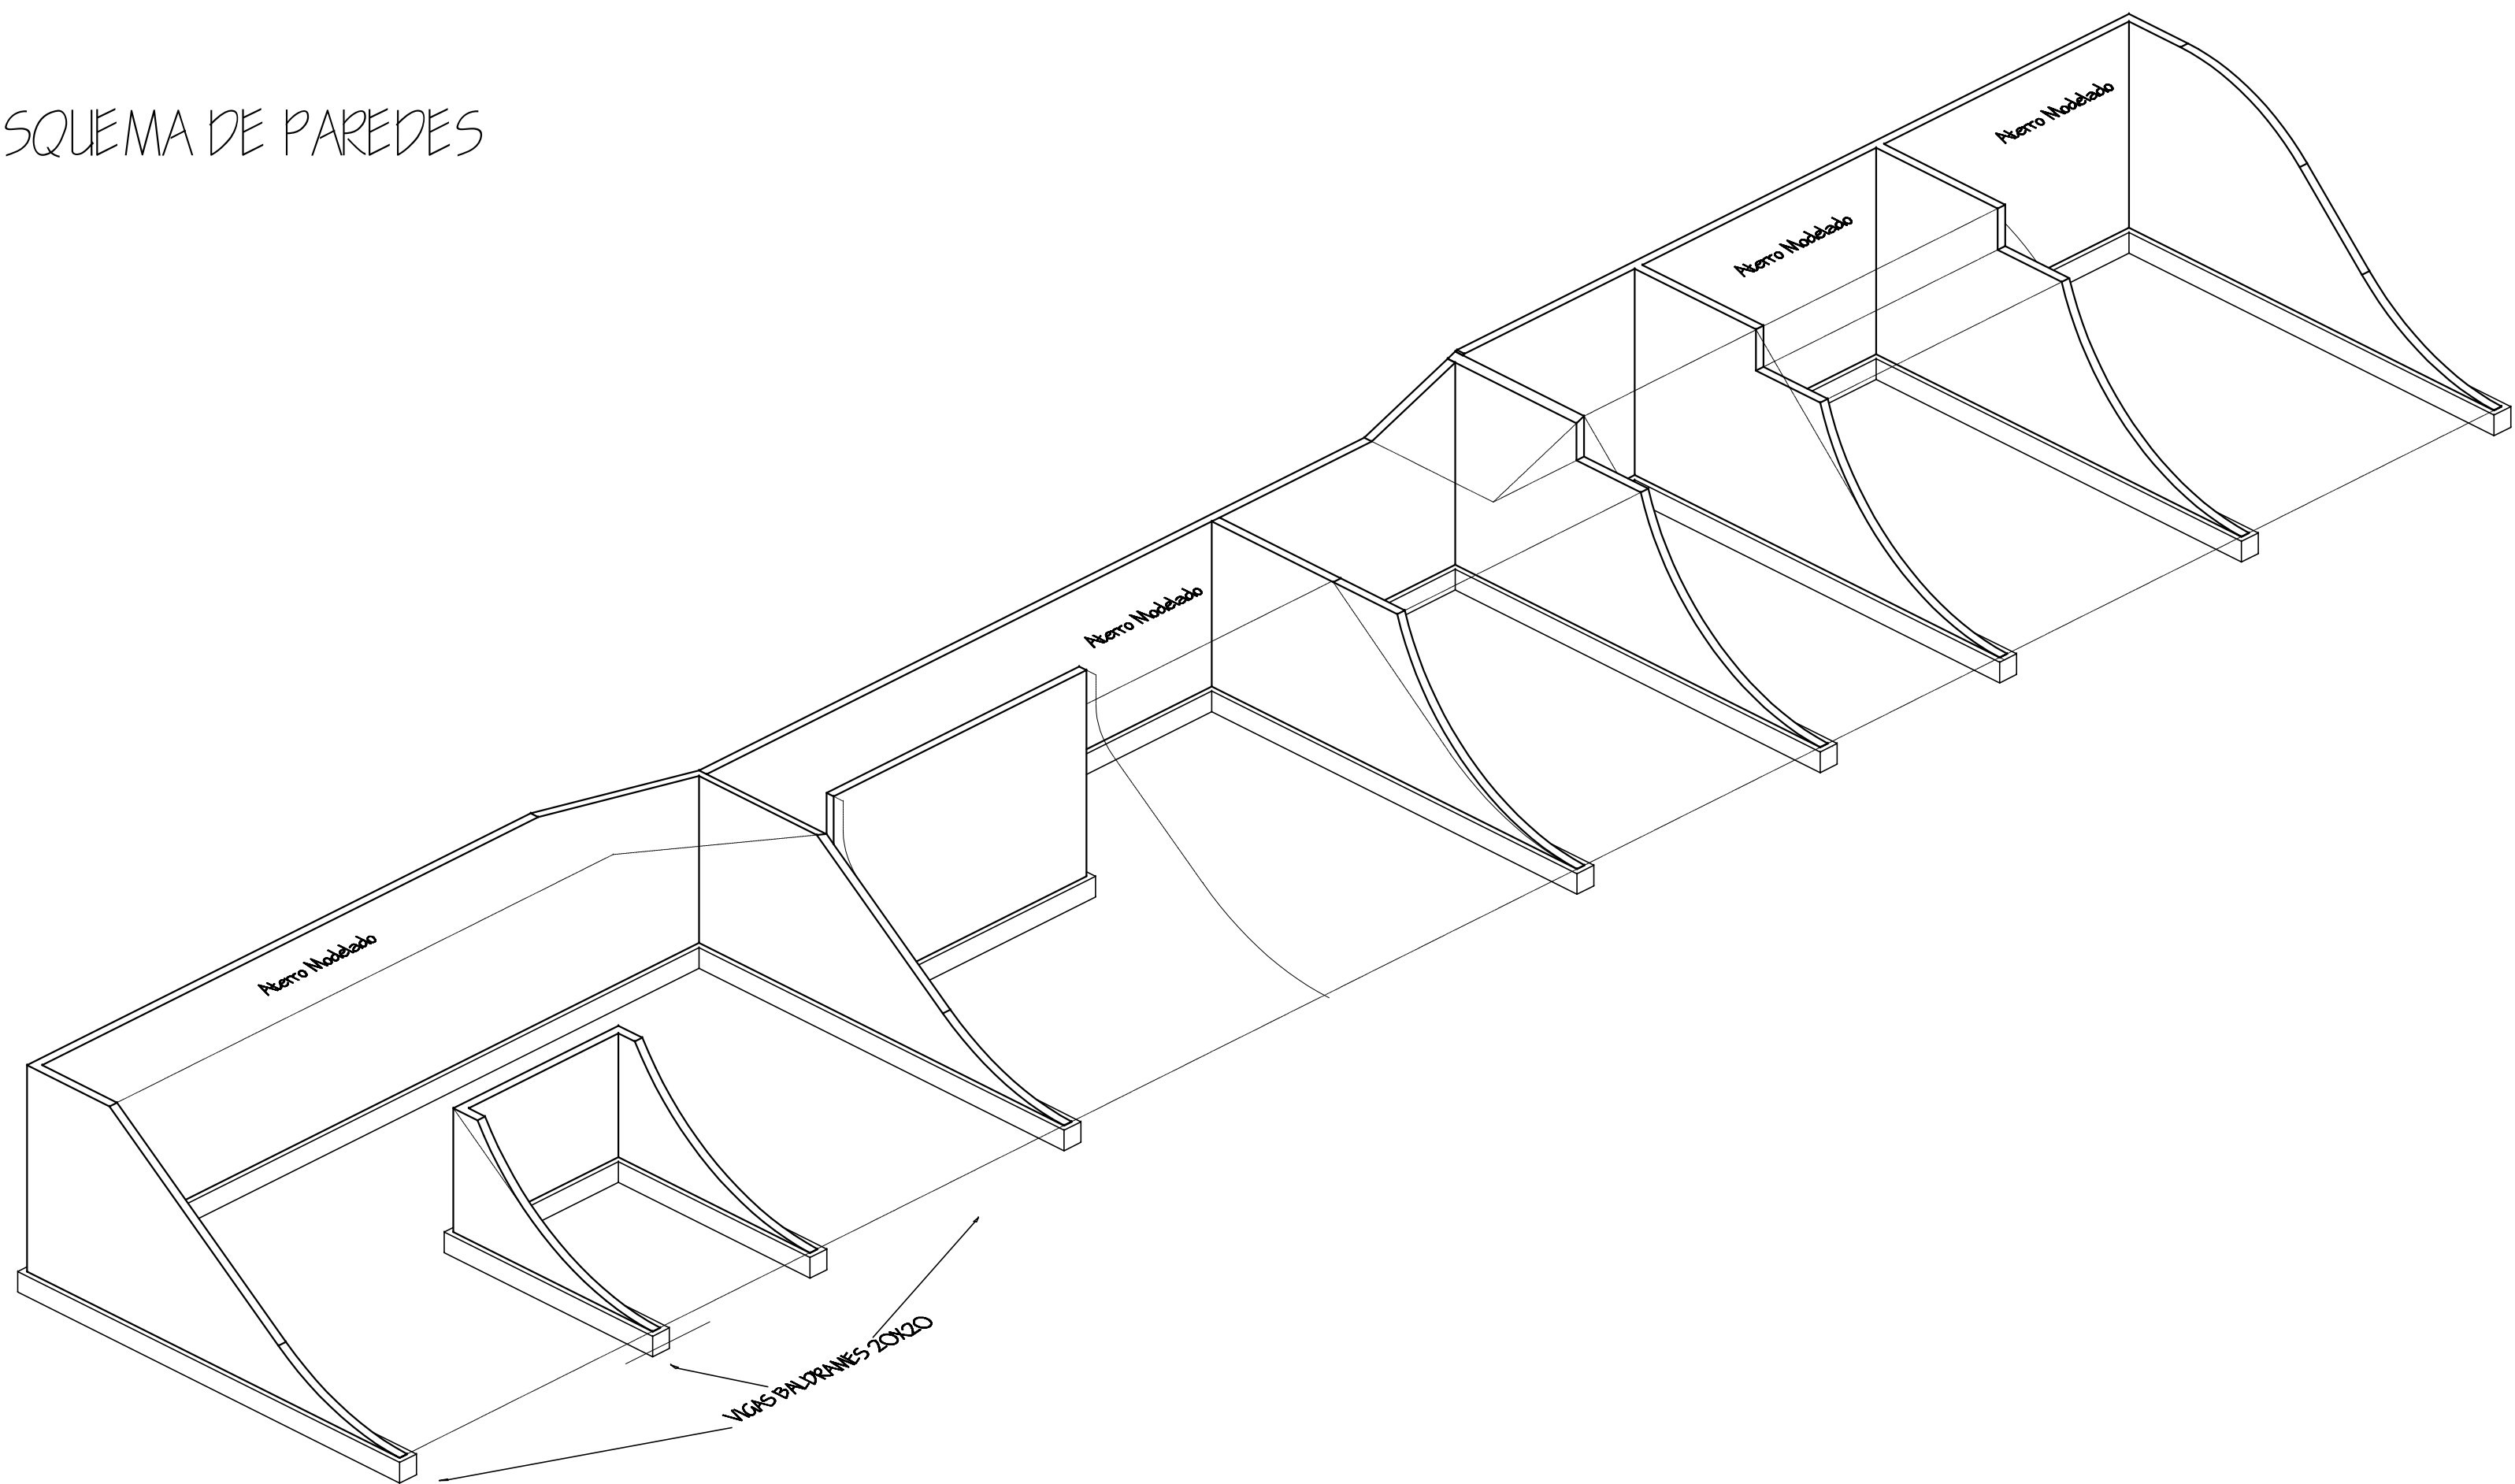


CORTE 1-1

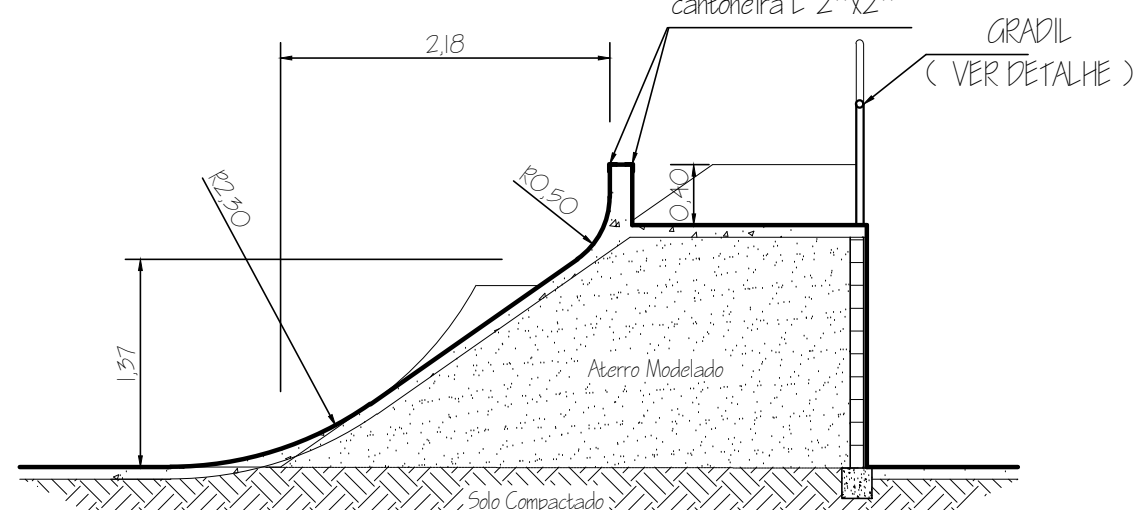


CORTE 3-3

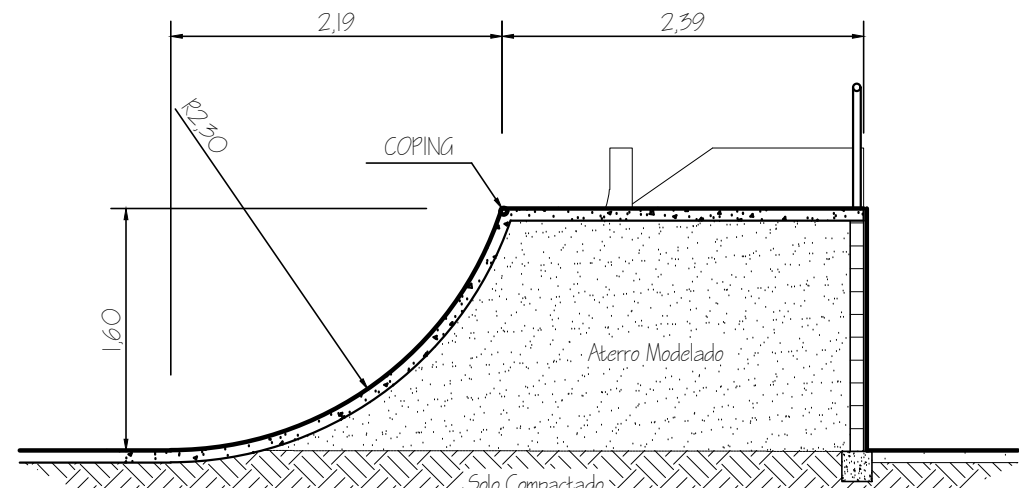


CORTE 5-5

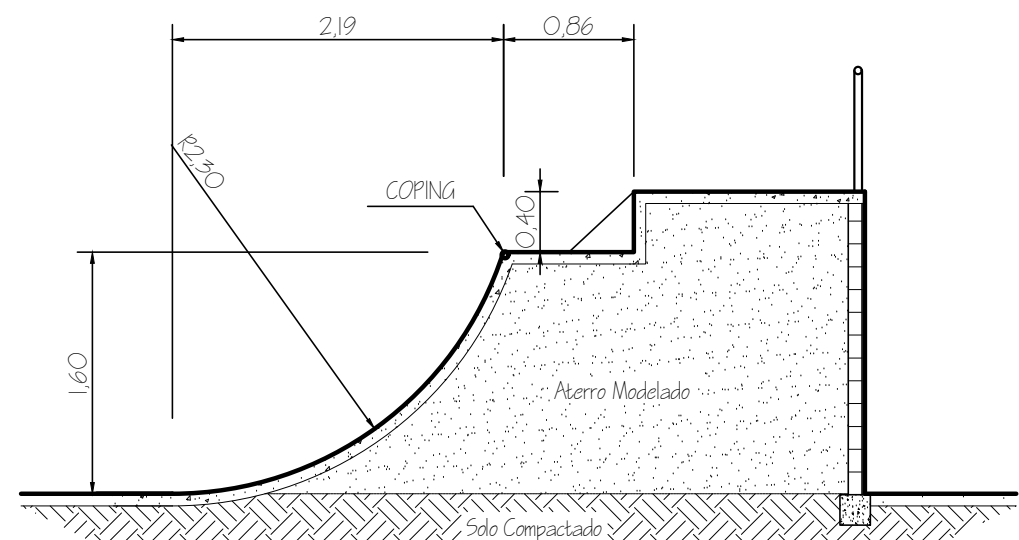


CORTE 7-7

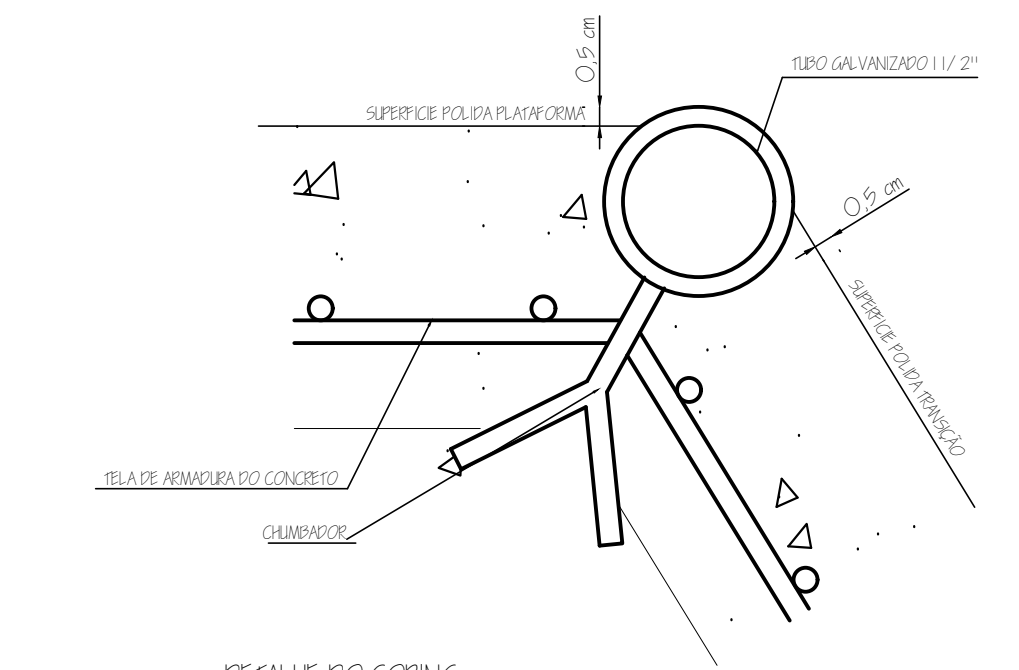


DETALHE DO COPING
MUITO IMPORTANTE

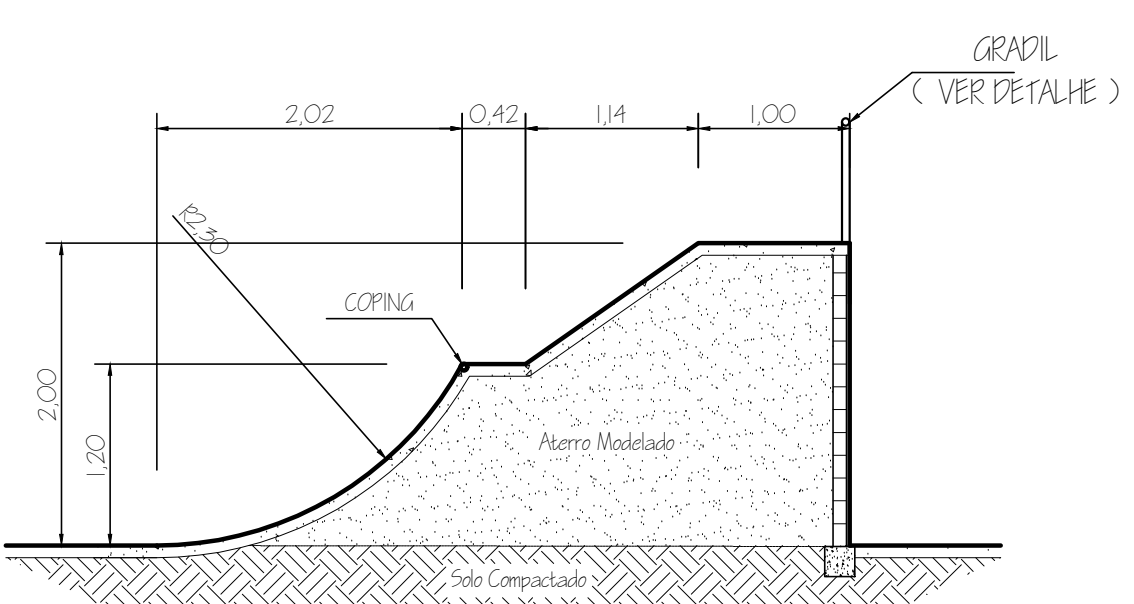


CORTE 2-2

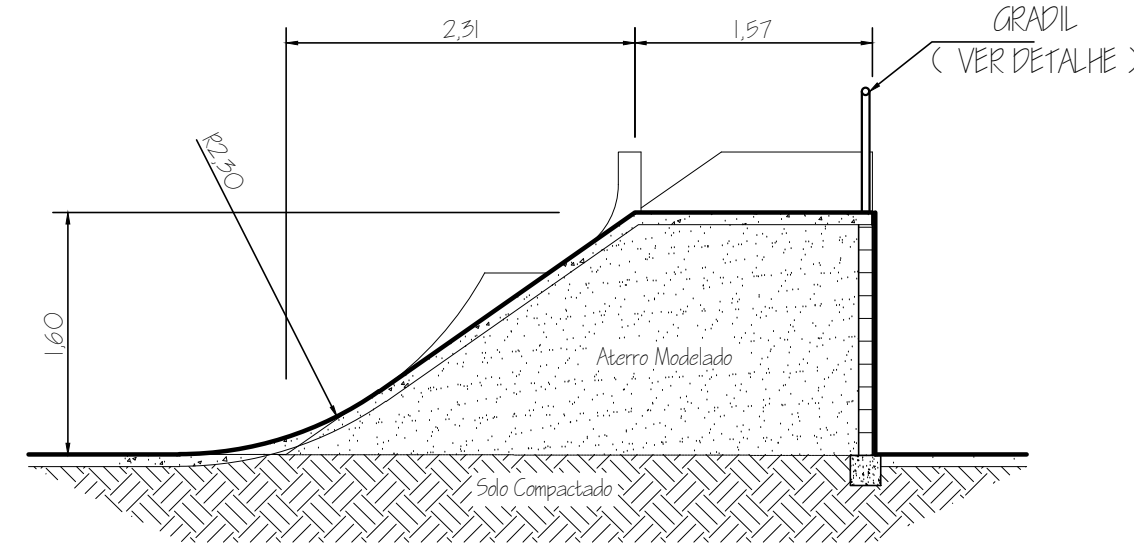

CORTE 4-4

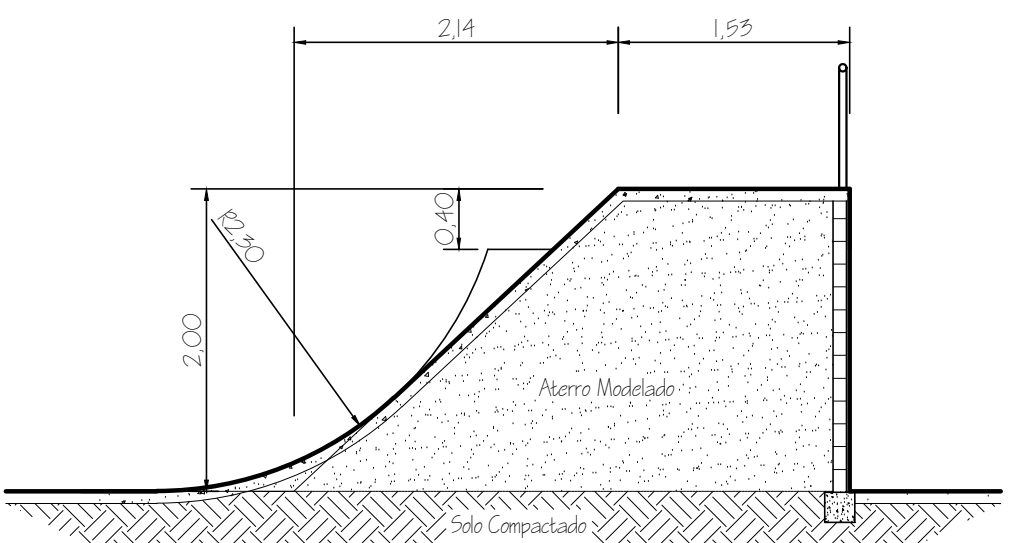

CORTE 6-6

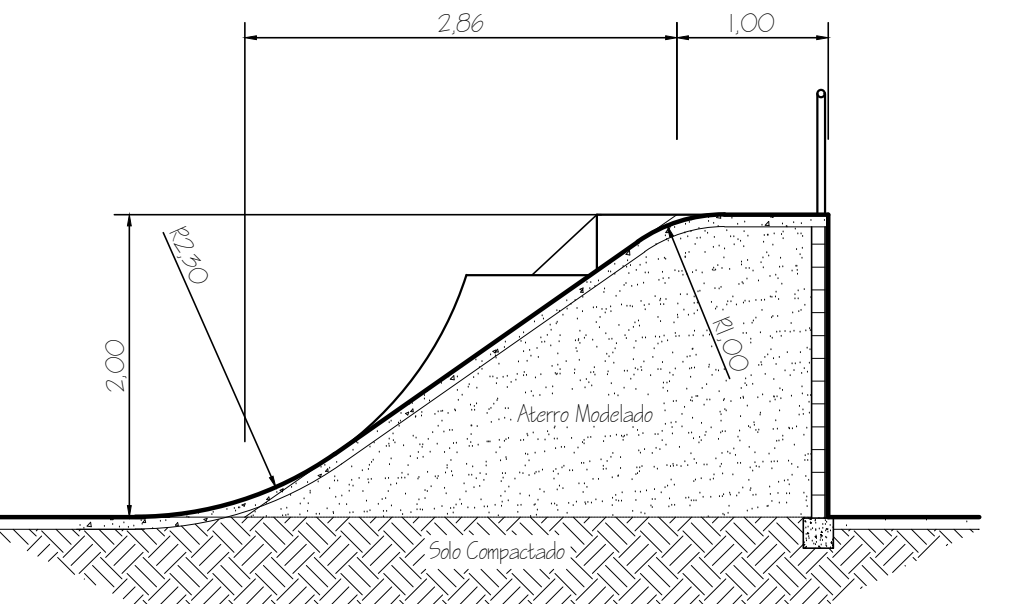

CORTE 8-8

ESPECIFICAÇÕES: 2005
1- FIBRAÇÕES:
Nos locais onde houver paredes de contenção, estas serão executadas sobre vigas isolantes
20x20 em concreto armado.
2- PAREDES:
As paredes que servirão para contenção e apoio dos elementos modulares serão em blocos contênis
0,60m x 0,60m de concreto, apoiadas no terreno estabilizado no projeto, deixando a folga das
colunas de concreto armado, e de 10cm de altura mínima.
Condição: ter uma área de contenção e pilares aproximadamente a cada 5,0m em que poderão
ser instalados com 10cm de altura.
3- ARMOS MONTADOS:
Os elementos de revestimento e modulares das rampas deverão ser de concreto (C-20) e
compósitos em concreto de aproximadamente 20cm, deixando espaço de 10cm entre as
colunas de concreto armado, e de 10cm de altura mínima.
Condição: ter uma área de contenção e pilares aproximadamente a cada 5,0m em que poderão
ser instalados com 10cm de altura.
4- CONCRETO:
A concretagem do piso se dará em duas etapas sendo: Concreto magro - concreto sem função
estrutural com o 30% de areia e 70% de cimento, canalado com 10cm de altura mínima.
Condição: ter uma área de contenção e pilares aproximadamente a cada 5,0m em que poderão
ser instalados com 10cm de altura.
5- REVESTIMENTO: A camada final de piso deverá ser instalada em piso de alta resistência,
canalado de 10cm, sendo essa camada final que se adequará ao uso e instalação previstas no
projeto. As paredes deverão ser executadas aproximadamente 10cm de altura, canalado com o
30% de areia e 70% de cimento, com o 30% de areia e 70% de cimento, com o 30% de areia e 70% de cimento.
6- INCLINAÇÕES:
Especificações em planta em 1:10 e direção de concreto indica que a partir da área superior
para cada 100m de terreno haverá um concreto de 10cm de altura, mesmo que o terreno não
deixe ser feita uma transição na ligação das rampas com o piso.

Responsável Técnico: Engº ERNESTO ANTONIO N. CARDOSO
CREA: 32.518/D-BA

PARANAGUÁ SKATEPARK		02	
ÁREA DE STREET- FACE A		02	
PLANTA BAIXA - CORTES - VISTAS		02	
Aeroparque		02	
01/2002	01/2002	LBO	
Rua Monte Castelo, 115 - Campo Largo - BA - Tel/Fax: (071) 422.2062 - Cel: (071) 9929.2836			