




Corte A-A

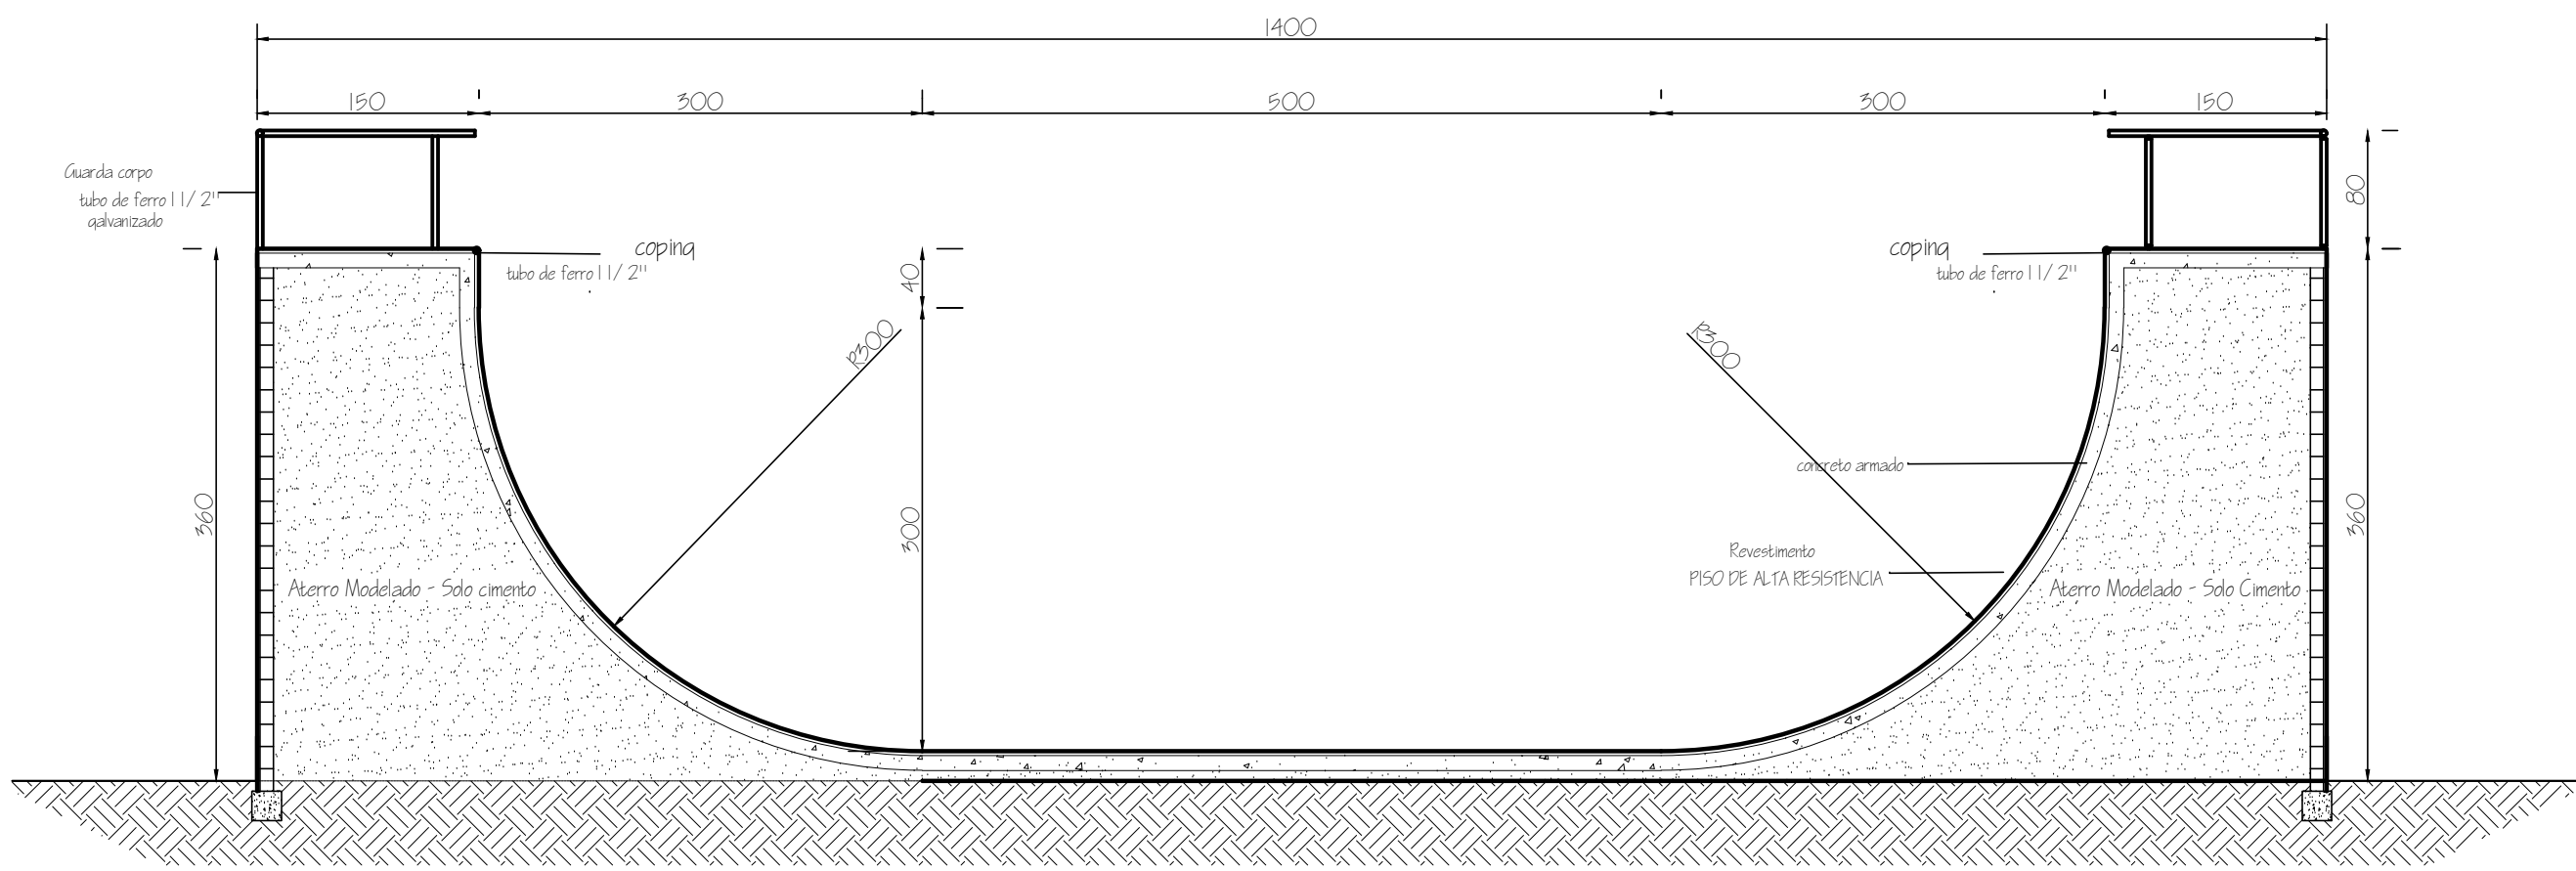


VISTA B

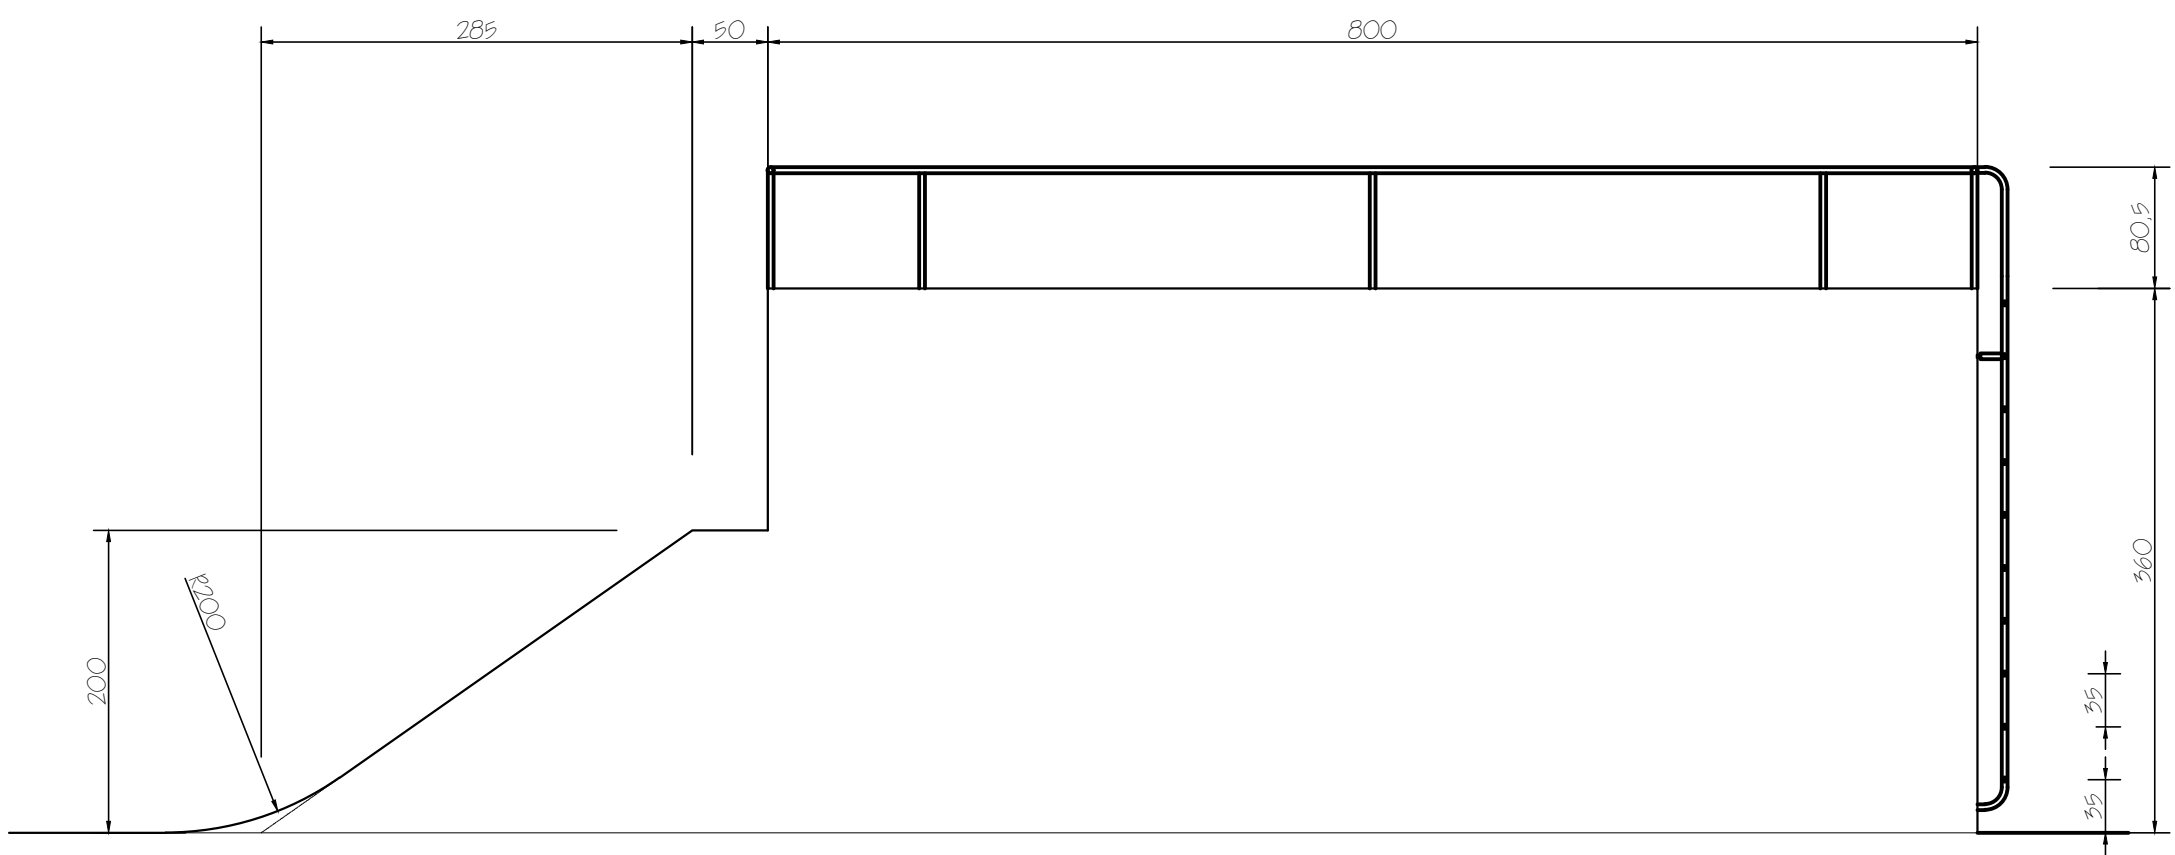


DETALHE DO COPING

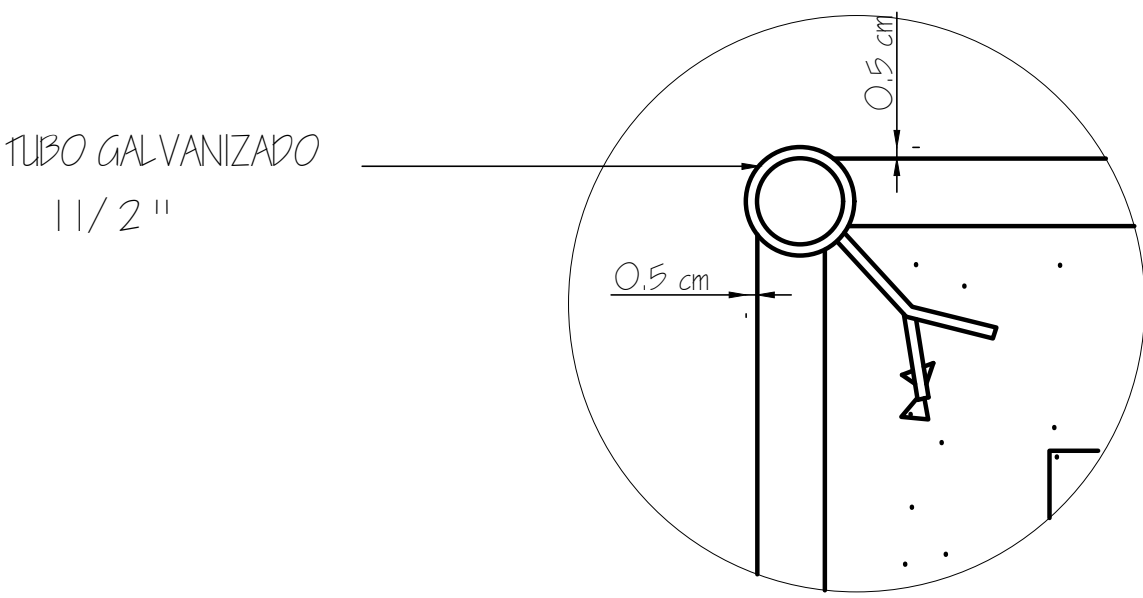

PLANTA BAIXA

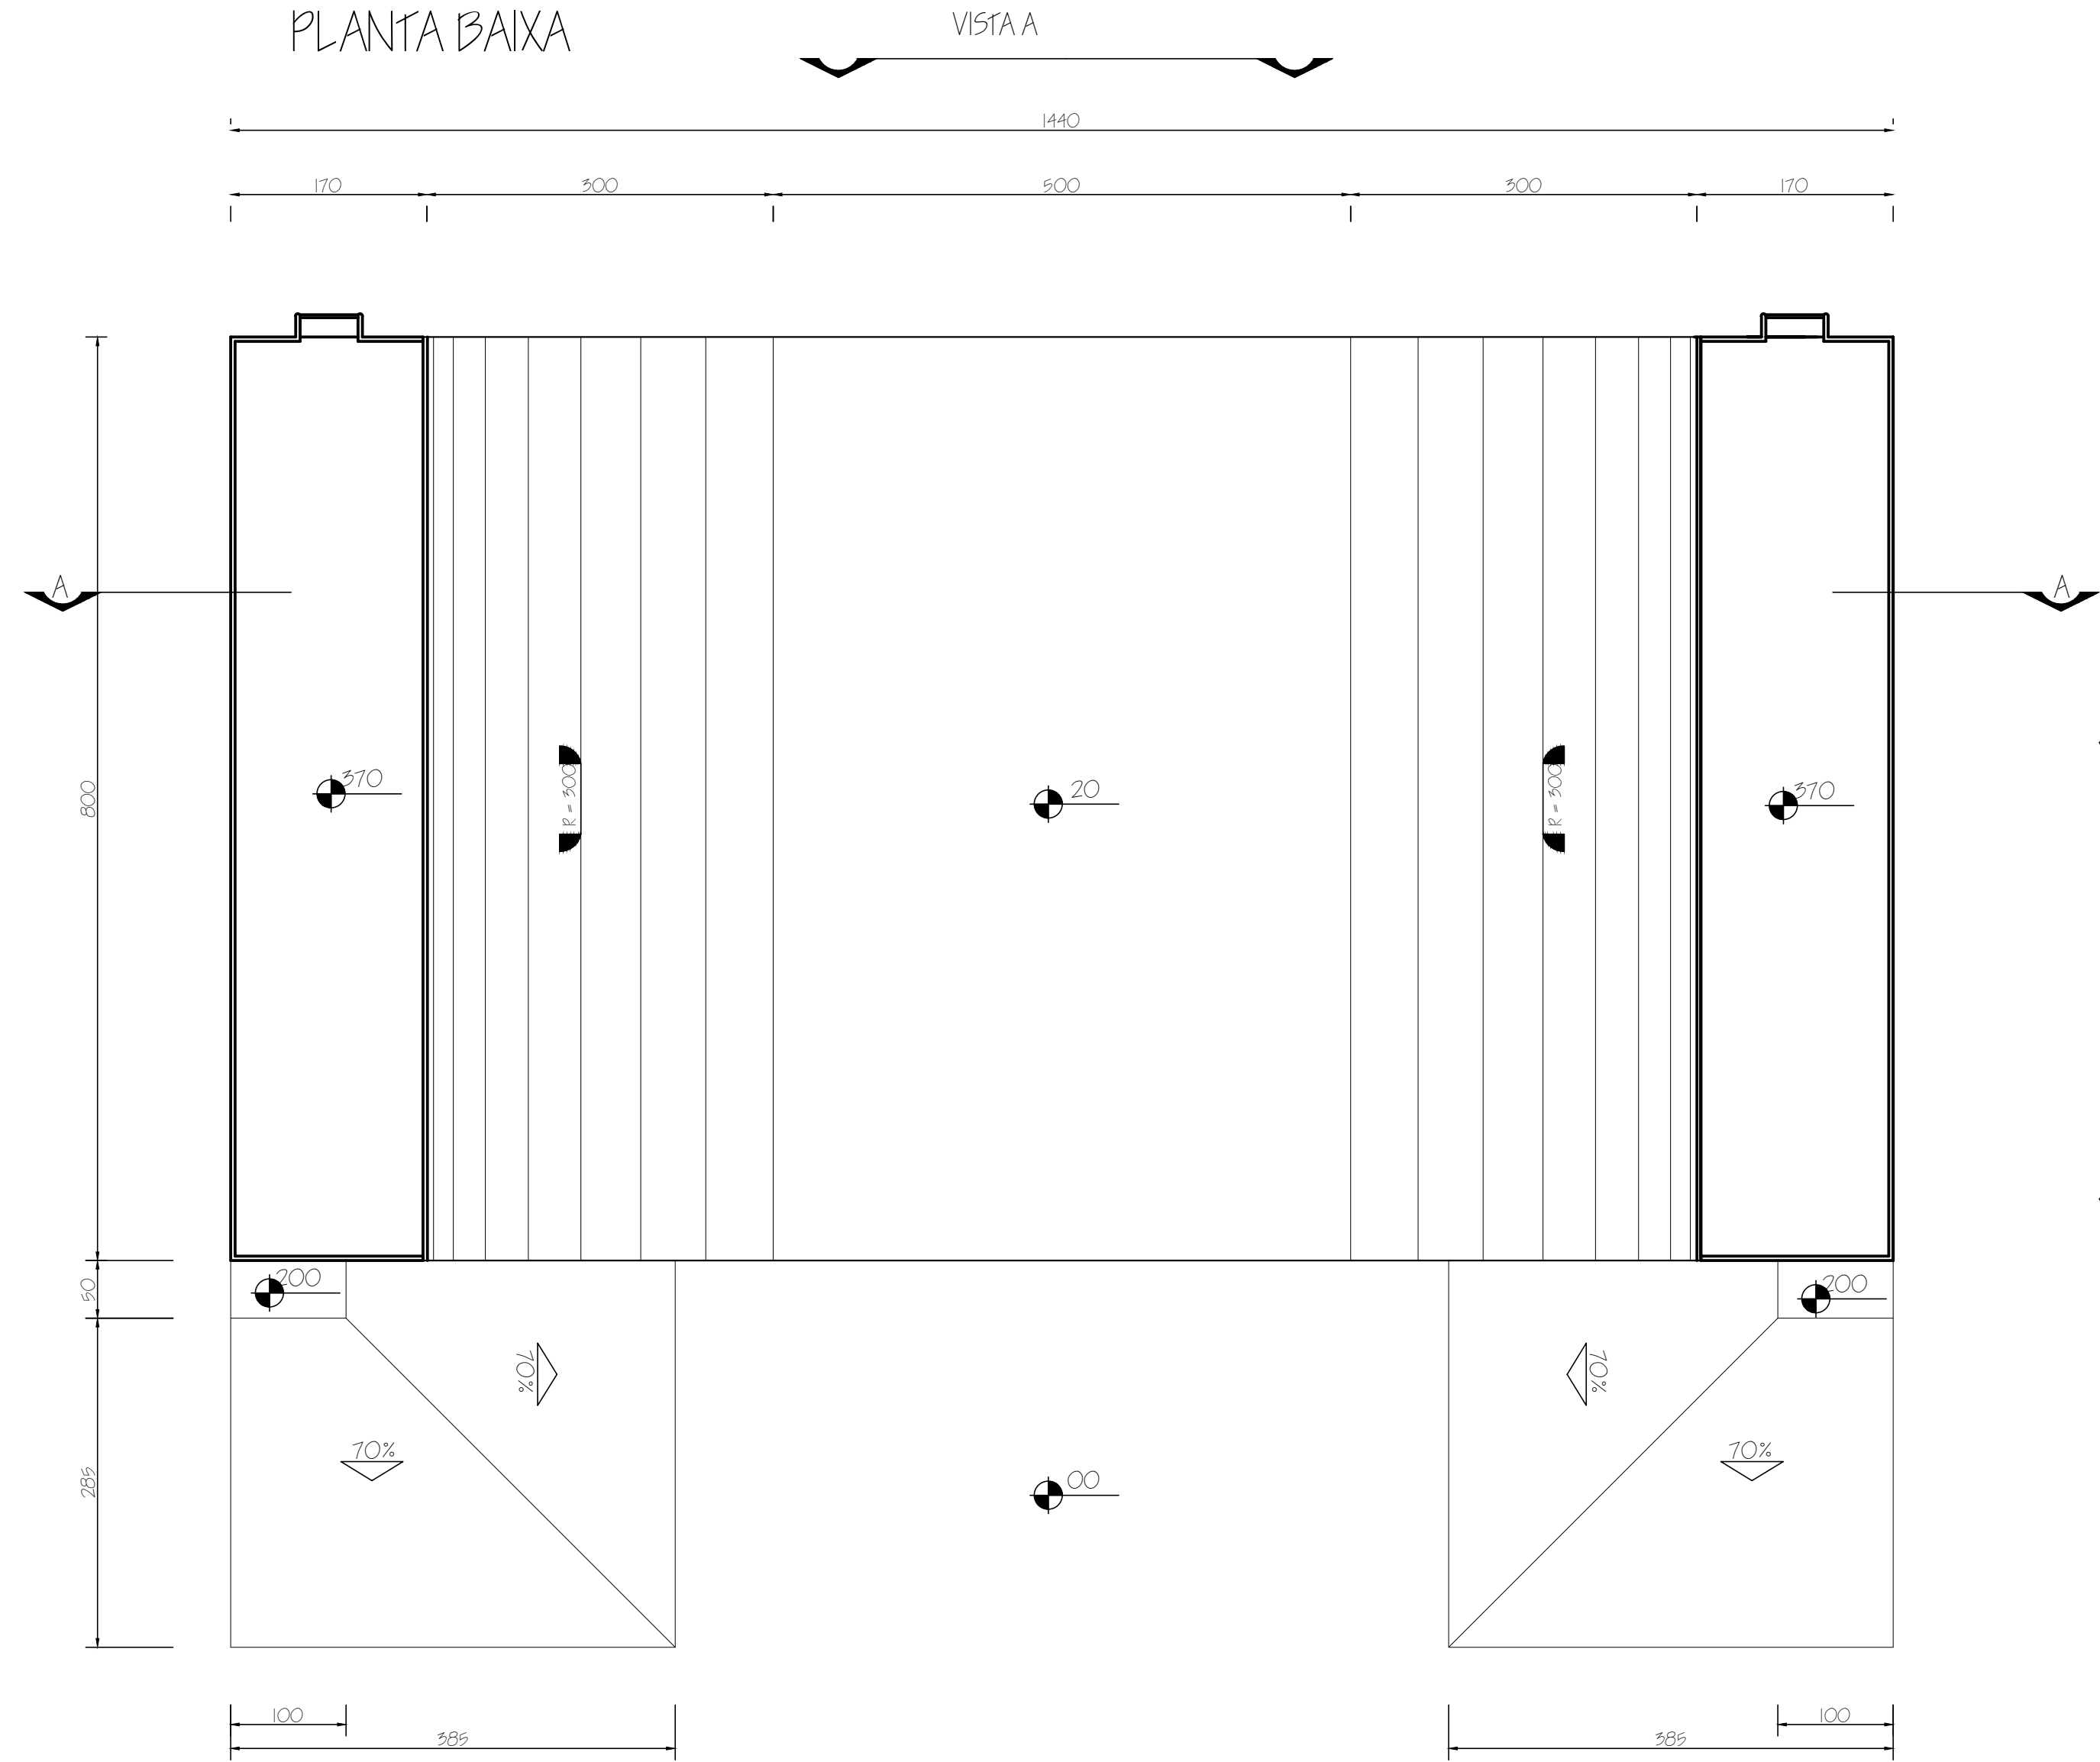


PAREDES

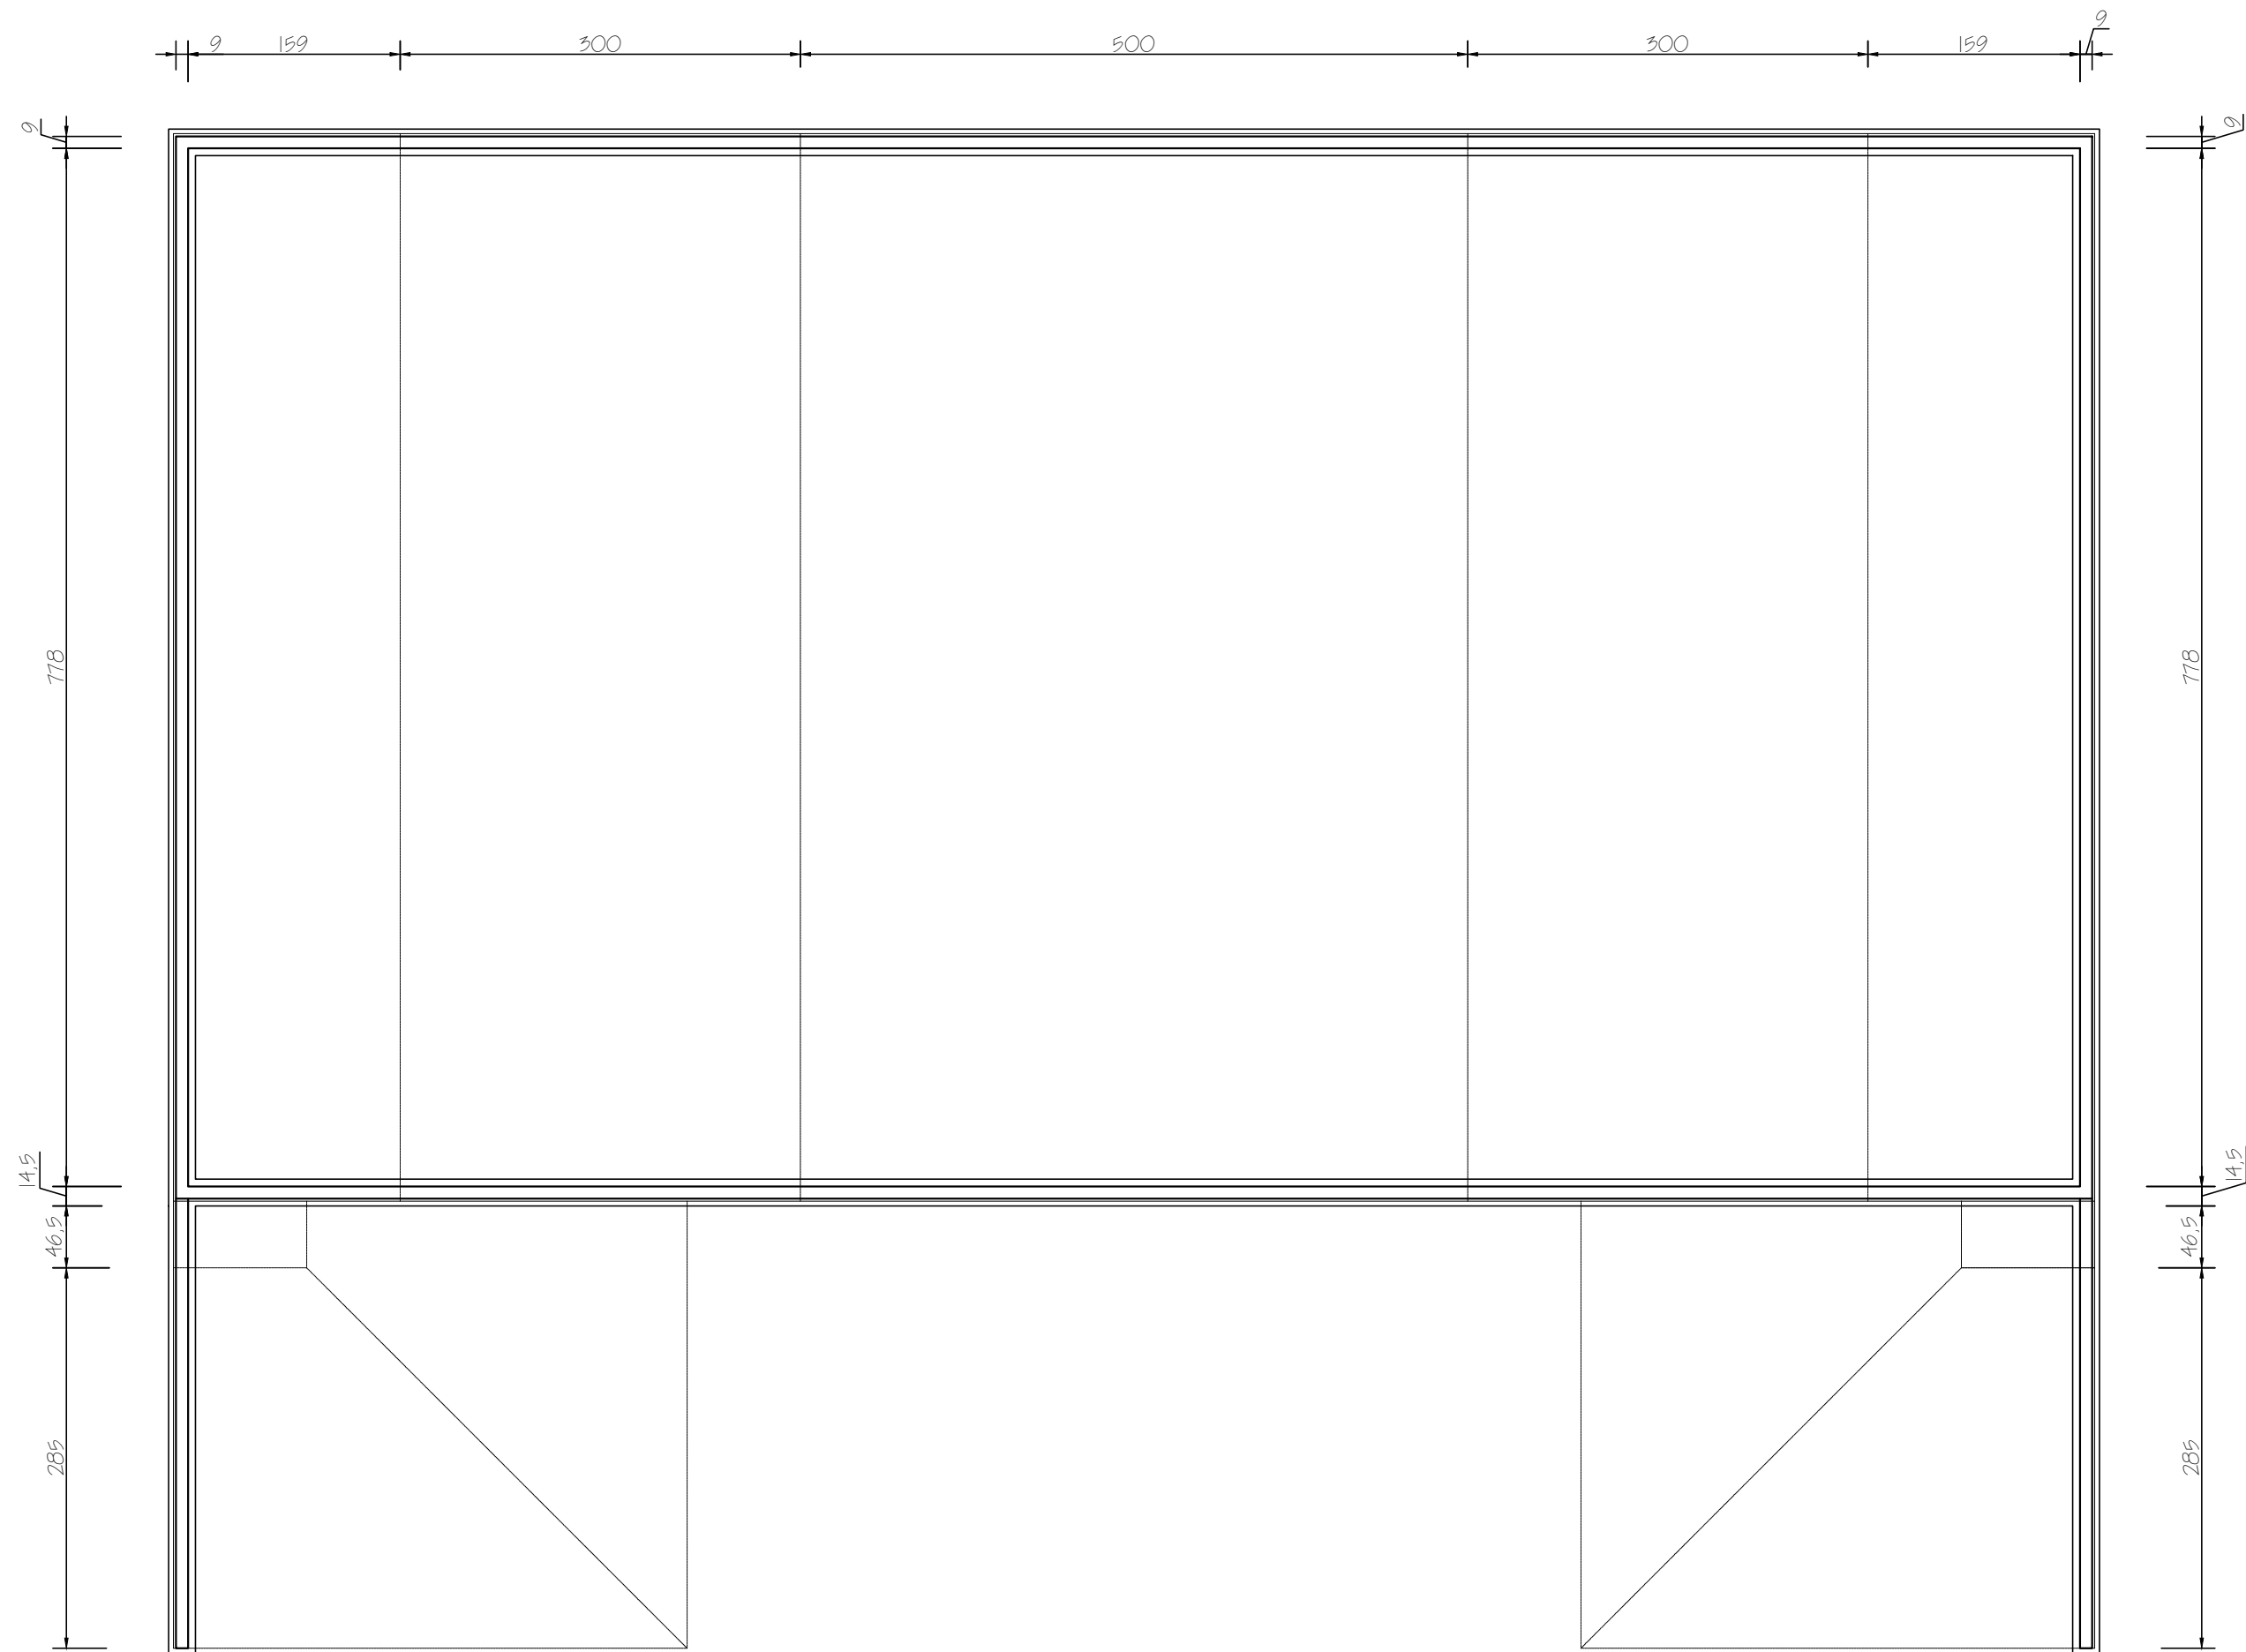


- ESPECIFICAÇÕES GERAIS
- 1- FUNDAÇÕES
- Nas locais onde houver paredes de contenção, estas serão assentes sobre sapatas fundadas 20,00 cm em concreto armado.
- 2- FUNDOS
- As paredes que servirem para contenção e apoio dos alerres modulares serão em bloco contínuo 6 furos "CORVADO" ou bloco de concreto, executado em formas embutidas no projeto, abastecido à flange da cobertura de concreto armado e de peso de alta resistência. Devendo ser saído de armação e planilha aproximadamente a cada 5,0 m e que possa ser armada com furos Ø 8 mm.
- 3- REBORDO MODULAR
- Os alerres que servirão de revestimento e modularização das rampas deverão ser de rebordo (120°), e compostos em canais de aproximadamente 20 cm, abastecido sobre as fundações e rebordos de projeto com flange de 10 cm a menor, onde serão aplicados o concreto armado e o peso de alta resistência.
- 4- CONCRETOS
- A concretagem de peso se dará em duas etapas sendo: Concreto magro - concreto sem função estrutural com o "a" - rebordo de rebordo e rebordo da armadura, canalado com altura 5 cm. Concreto armado - concreto com fôrma 150. Logo com uma "b" - espessura de 7,0 cm em toda área de peso e rampa armada com toda reborda Ø 4,2 e 10.
- 4- REVESTIMENTO
- A canalada final do peso deverá ser executada em peso de alta resistência, canalado de 6 cm, sendo essa canalada final que se adequará aos pesos e rebordos previstos no projeto. As paredes deverão ser revestidas externamente nos ângulos onde houver canalado com o rebordo em alta resistência, com o rebordo de rebordo a ser executado pelo rebordo contínuo.
- 5- GRUPOS CORNÉIAS E CANTONEIRAS COPING
- Estes deverão ser confeccionados em conformidade com o detalhe e assentados no local antes da concretagem, já que em nenhum momento de referência para as cantoneiras e rebordos da concretagem, deverão ser utilizados sem toda cautela.
- 6- INCLINAÇÕES
- Especificadas em planta em 30% e direção de corrente indica que a partir da seta superior para cada 100 cm horizontal haverá um centímetro de 10 cm na vertical, mesmo nos campos onde deverá ser feita uma transição na ligação das rampas com o peso.

VISTA 3D

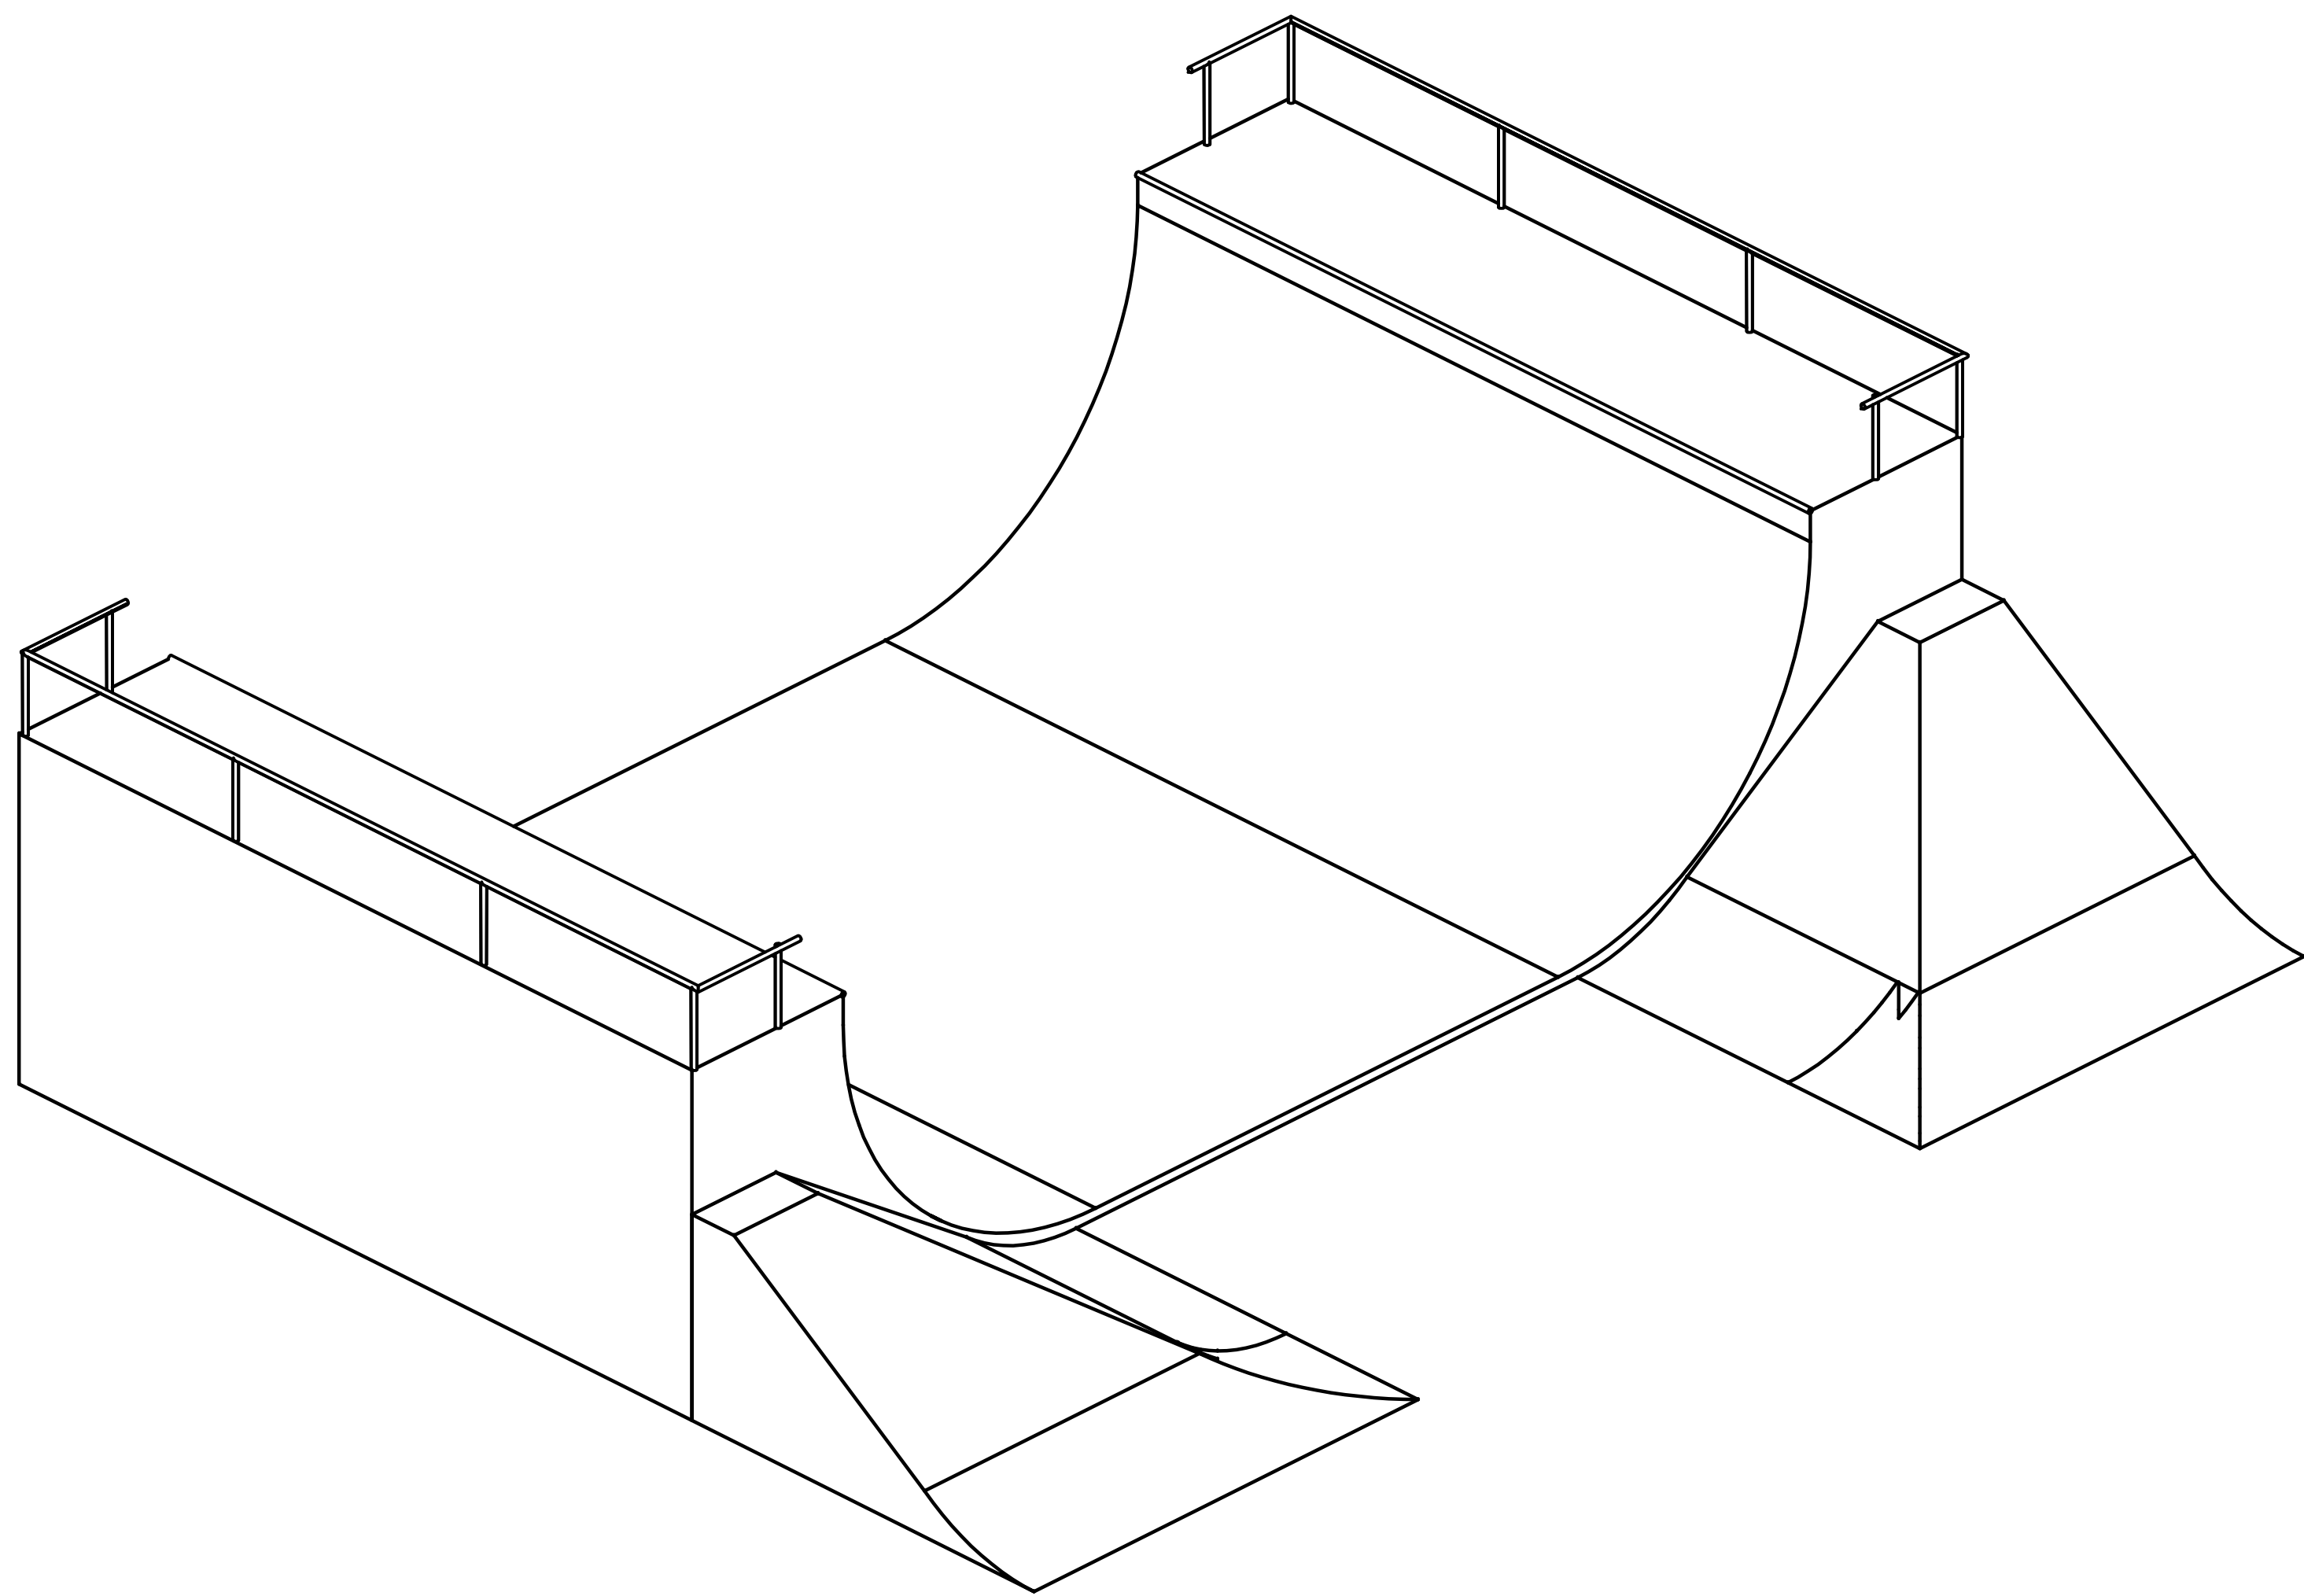

ESQUEMA DE PAREDES

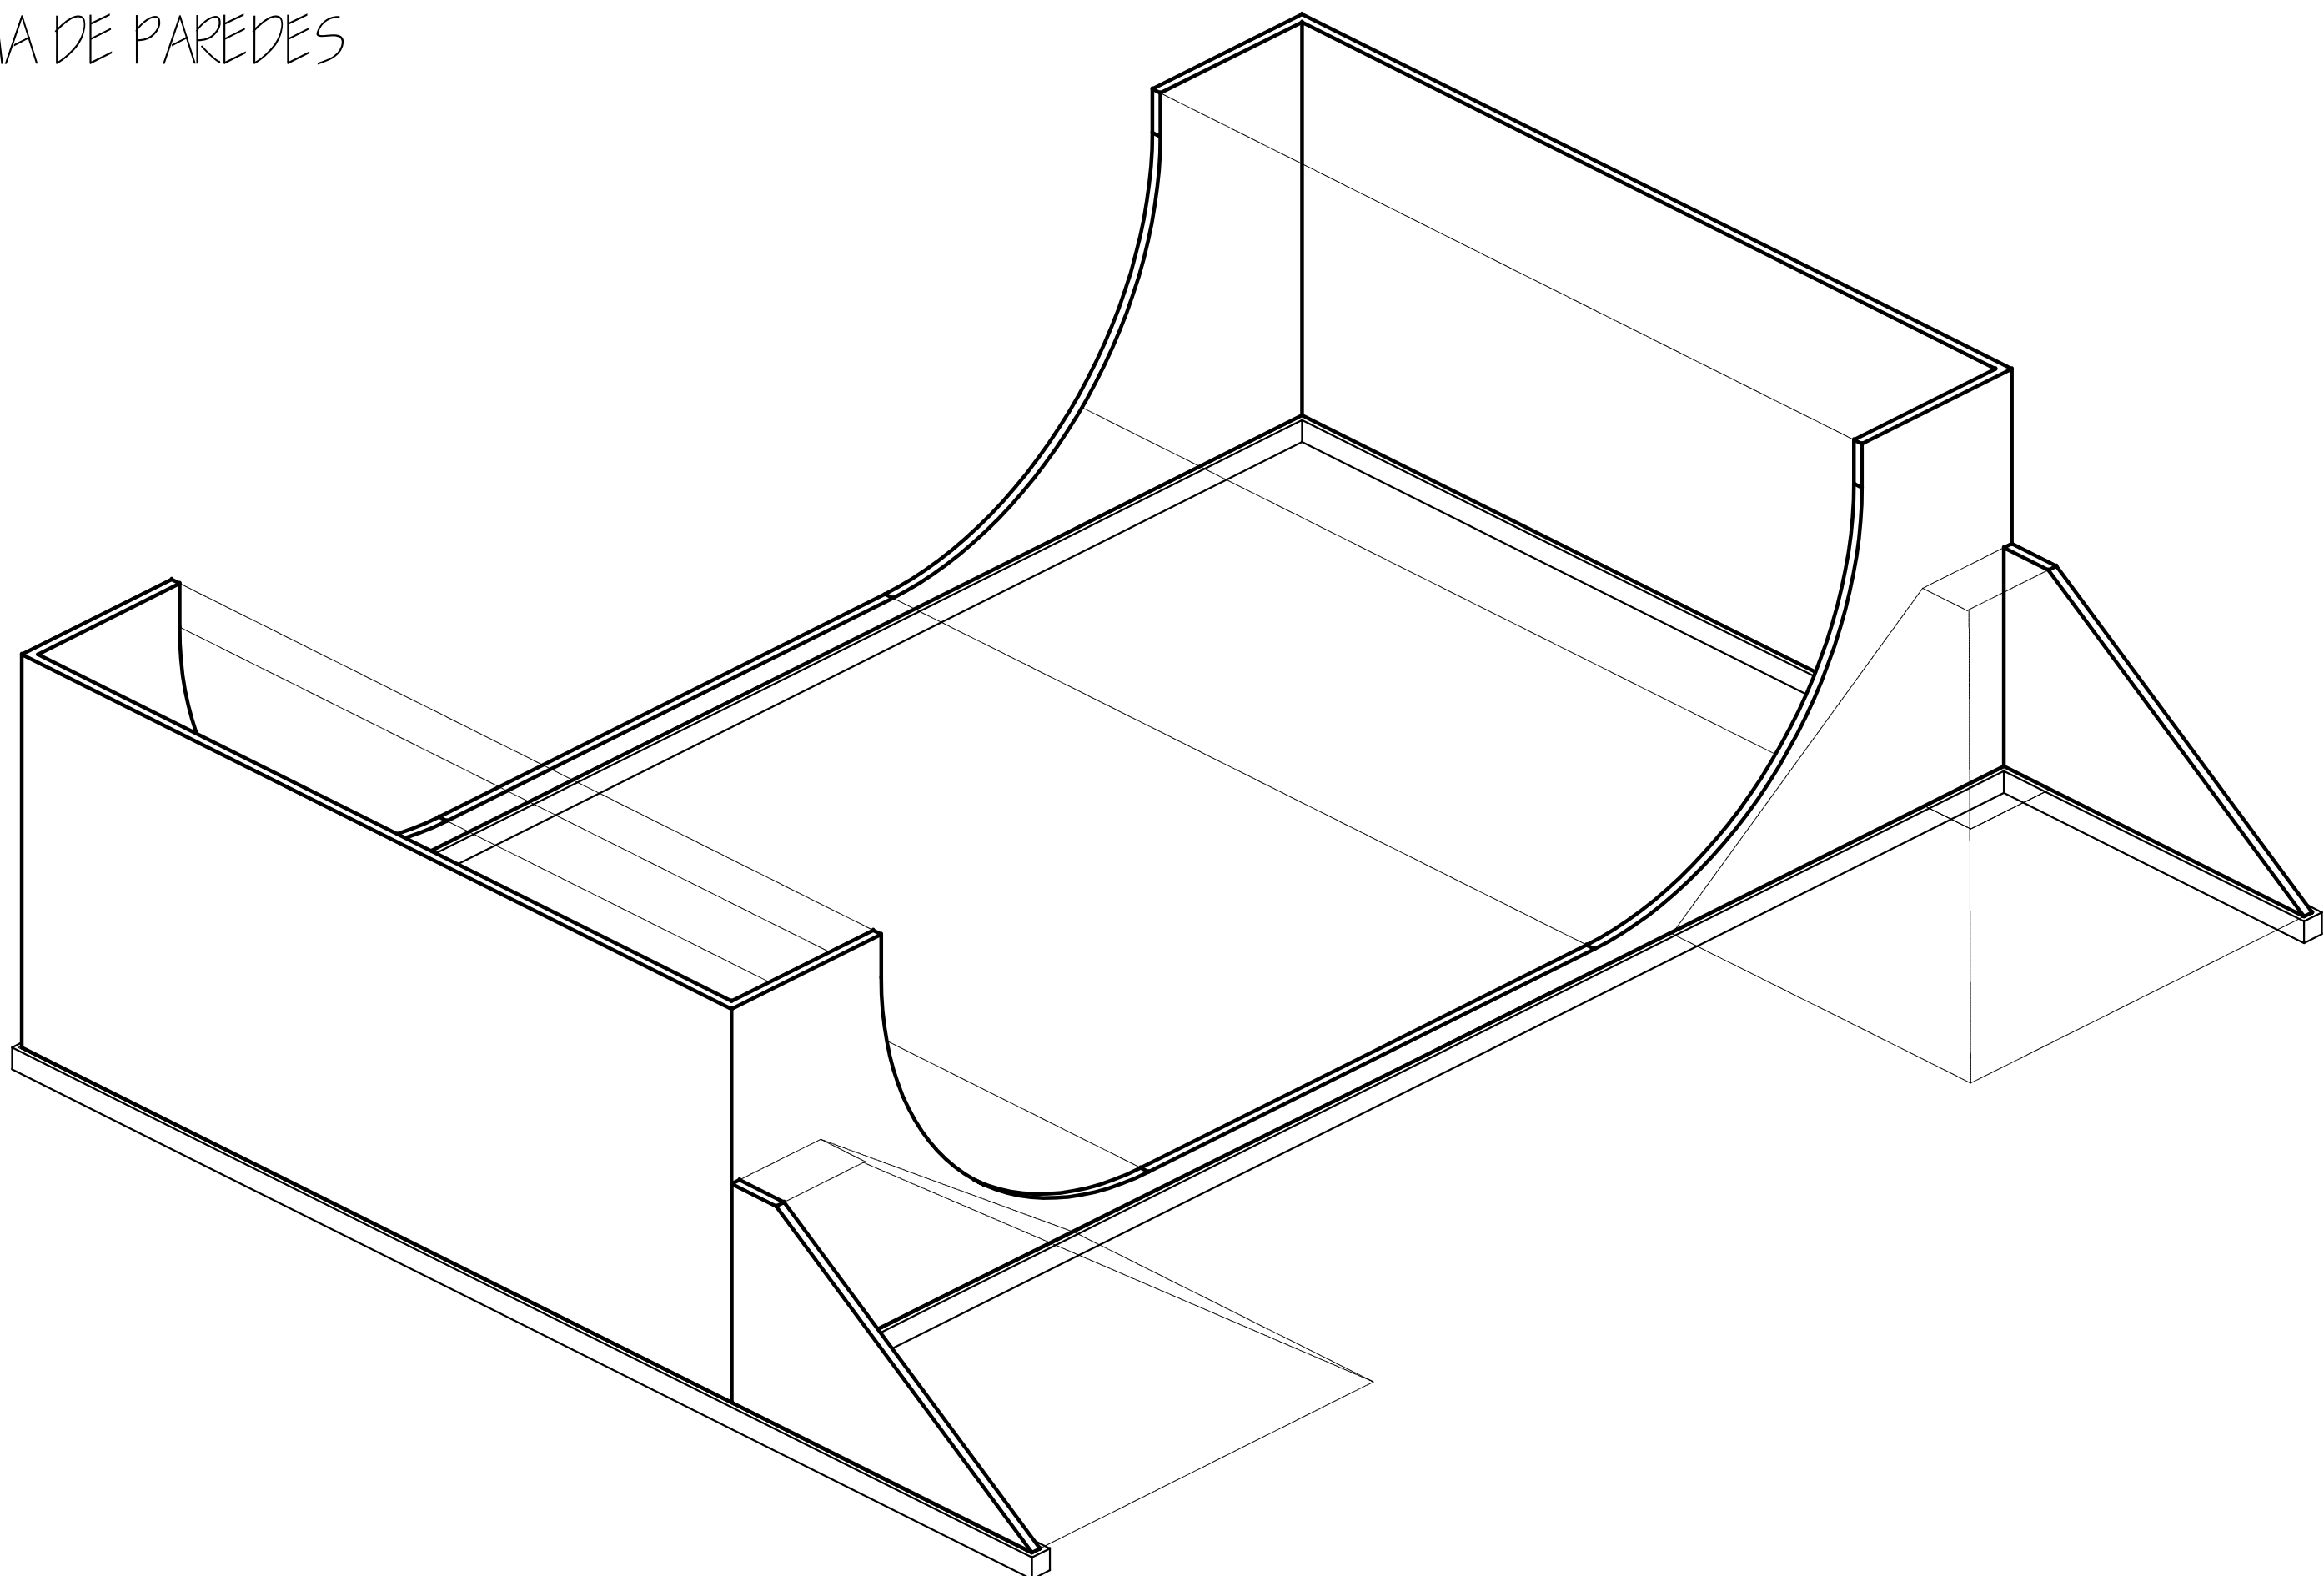

Responsável Técnico: Engº ERNESTO ANTONIO N. CARPOSO
CREA 92.916/P-BA

PROJETO	PARANAGUÁ SKATEPARK	FECHA	
DESCRIÇÃO	HALF PIPE (RAMPA VERTICAL)	07	
PLANTA BAIXA - cortes - vistas			
Área	Aeroparque		
07/2002	07/2002	150	
Rua Monte Girardo, 115 - Guarapari - BA - Tel./Fax: (071) 6222-2062 - Cel: (071) 99229-2828			